

Свидетельство №0039.05-2009-7814616095-П-031 от 16.07.2014 г.

ЗАКАЗЧИК - ООО «Специализированный застройщик» Эталон-Омск»

**ОБЪЕКТ: МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СО ВСТРОЕННО-
ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. ОБЪЕКТ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 350 МЕСТ. I-XI этапы строительства
Г.ОМСК, КИРОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ № 55:36:130126:6612**

**Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3.
V Этап строительства**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 2 “Схема планировочной организации земельного
участка”**

**08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ
Том 2.1**

Санкт-Петербург
2021 г.

Свидетельство №0039.05-2009-7814616095-П-031 от 16.07.2014 г.

ЗАКАЗЧИК - ООО «Специализированный застройщик» Эталон-Омск»

ОБЪЕКТ: МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. ОБЪЕКТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 350 МЕСТ. I-XI этапы строительства Г.ОМСК, КИРОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ № 55:36:130126:6612

**Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3.
V Этап строительства**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 “Схема планировочной организации земельного участка”

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Том 2.1

Генеральный директор

Журихин А.И.

Главный инженер проекта

Бутов Н.А.

**Санкт-Петербург
2021 г.**

1. Заверение проектной документации

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

Н. А. Бутов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №					08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ	Лист
								2
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата			

2. Основание для разработки раздела

Проектная документация для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства», разработана на основании:

- Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;
- Договора на проектирование;
- Градостроительного плана земельного участка № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248
- Внесения изменений в проект планировки территории, расположенной в границах: Ленинградский проспект - граница полосы отвода железной дороги - граница городской черты - улица 1-я Любинская - улица Волгоградская в Кировском административном округе города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска №_805-5 от 10.09.2010.
- Постановления Администрации города Омска от 26.10.2021 № 655-п «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска и утверждении проекта межевания части территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области».

Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании:

- инженерно-топографического плана, выполненного ООО «Земпроект», договор № 492-з от 20.07.2021 г.;
- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «Земпроект», договор № 494-з от 04.08.2021 г.;
- технического отчета об инженерно-экологических изысканиях, выполненного ООО «Земпроект», договор № 493-з от 04 августа 2021 г..

При разработке раздела учтены требования следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Постановление **Правительства РФ от 16.02.2008 № 87** О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями от 15.07.2021 г.).
- Постановление **Правительства РФ от 28.05.2021 № 815** Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года).
- Постановление **Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74** О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов **СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03** «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года).
- Постановление **Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2** Об утверждении санитарных правил и норм **СанПиН 1.2.3685-21** "Гигиенические нормативы

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

3

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- **СП 42.13330.2016** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
- **СП 4.13130.2013** Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
- **СП 59.13330.2020** Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
- **СП 113.13330.2016** Стоянки автомобилей.
- **ГОСТ Р 21.101-2020** Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
- **ГОСТ 21.508-2020** "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Участок строительства Многоквартирного жилого дома, расположенный на формируемом земельном участке 5 этапа строительства с характеристиками, указанными в настоящем Договоре, на объекте: г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612.

Рельеф проектируемого участка пологий, с небольшими перепадами высот. Абсолютные отметки высот на участке изменяются от 89.10 до 89.70 м с изрытыми участками глубиной до 2,0м.

Площадь территории 5 этапа строительства составляет 3607 м².

Ближайшими к участку строительства жилого дома зонами с особыми условиями использования являются:

- В северной части участка – земельные участки общего пользования по ул. Волгоградской (автомобильный транспорт).

- В северо-западной части – земли поселений для размещения автозаправочных и газонаполнительных станций, для строительства комплексов автосервиса с выставочными автосалонами.

Ближайшими производственными территориями являются:

- пивоваренная компания АБ ИнБевЭфес – на удалении 2,5 км в западном направлении. Размер СЗЗ составляет 300 метров;

-мясоперерабатывающий концерн Компур - на удалении 2,9 км в северо - западном направлении. Размер СЗЗ составляет 300 метров.

Согласно Правилам землепользования и застройки земельный участок расположен в границах территориальной зоны жилой застройки высокой этажности - Ж-4/147. Основной вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 2.6

Существующие объекты капитального строительства, объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

дов Российской Федерации, зоны действия публичных сервитутов в границах проектирования отсутствуют.

Участок имеет прямоугольную форму и расположен на территории ограниченной:

- с южной стороны – проектируемая улица №6;
- с северной стороны – свободный от застройки участок под жилую застройку
- с западной стороны – участки 3 и 4 этапов строительства и проектируемая улица №5;
- с восточной стороны – участок проектирования находится в зоне свободной от застройки, на котором предполагается в дальнейшем размещение ОДО

В настоящее время на участке отсутствуют строения и сооружения, подлежащие демонтажу.

Рассматриваемая территория характеризуется выраженным континентальным климатом с холодной малоснежной зимой, сравнительно коротким, но теплым, сухим летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Согласно СП 131.13330.2018, схематическая карта климатического районирования для строительства, зона изысканий относится к I району, 1В подрайону климатического районирования для строительства.

Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры.

Атмосферная циркуляция. Расположение данной территории в центре материка вдали от морей способствует тому, что климат здесь формируется под сильным влиянием физических свойств суши - летом материк быстро и сильно прогревается, а зимой также быстро выхолаживается. Открытость территории с севера и юга благоприятствует свободному продвижению холодных воздушных масс как из Арктики, так и из Казахстана (теплых сухих летом и холодных зимой). Роль западных воздушных течений в формировании климата данного района несколько ослабевает вследствие защищенности Уральскими горами, тем не менее, с атлантическими воздушными массами почти целиком связано атмосферное увлажнение данной территории.

В течение всего года преобладающими являются ветры юго-западного направления.

Средняя годовая температура воздуха равна плюс 1,7° С. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 17,5° С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 19,4° С (таблица 3.2). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в феврале 1931 г. (минус 49° С), а абсолютный максимум – в июнь 1936 г., июль 1940 г. (плюс 40° С). Продолжительность теплого и холодного периода составляет 7 и 5 месяцев соответственно.

. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 388 мм. Большая их часть (80%) выпадает в теплый период года, в холодный период – 20% годовой нормы.

Максимальная интенсивность осадков за интервал времени, равный 5 минутам, составляет 2,7 мм/мин.

Снежный покров появляется во второй декаде октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, а разрушается в первой декаде апреля. Полный сход снежного покрова наблюдается в второй декаде апреля.

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ				Лист
													5

4. Обоснование санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка

Проектируемый многоквартирный жилой дом к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность не принадлежит.

Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения отсутствует.

Объект не относится к опасным производственным объектам.

5. Обоснование планировочной организации земельного участка

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с данными ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248 об использовании земельного участка.

Проектируемый объект располагается на участке 5 этапа строительства, сформированного для одного прямоугольного в плане 2-х секционного надземного корпуса №2. Секции корпуса имеют разную этажность. Секция 1 – 15 этажная, секция 2 – 11 этажная.

Жилые корпуса, расположенные на 3, 4 и 5 этапах строительства образуют два внутренних двора. Проектом предусматривается устройство приватного внутри-дворового пространства с ограниченным автомобильным движением.

Строительство жилых корпусов предусмотрено в три этапа. Деление этапов на участки организованы с учетом ПОС и возможностью эксплуатации каждого участка в отдельности.

На участке многоквартирного жилого дома запроектированы открытые автостоянки, велопарковки. Организованы пешеходные дорожки, газоны, внутренние проезды для спецтехники. Площадки для игр детей младшего возраста, площадки для отдыха взрослого населения, площадка со спортивными элементами и хозяйственная площадка для хранения КГО предусмотрены в составе 3 и 4 этапов строительства.

Благоустройство и озеленение территории предусматривается в пределах границ территории проектирования. Озеленение территории предусматривает устройство газонов, посадку деревьев и кустарников.

На территории застройки в полном объеме обеспечиваются требования санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по качеству среды обитания: инсоляционный режим, защита от шума, удаление бытового мусора, а также обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения ко всем квартирам жилой части здания.

За относительную отметку +0,000 м принята отметка чистого пола 1-го этажа, равная абсолютной отметке 91,30 м.

Проектируемые проезды, тротуары, пешеходные дорожки образуют единую пешеходно-транспортную сеть жилого района и территории с возможностью выхода на городские автодороги- улицу Волгоградскую.

Изм. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

6

Въезд на участок планируется с улицы Волгоградской, по проектируемой улице №5.

Согласно ППТ, постоянное хранение машино-мест запроектировано в паркингах и на наземных автостоянках на территории общего пользования в радиусе пешеходной доступности не более 800 м в границах квартала. Согласно заданию на проектирование дворовое пространство объекта запроектировано без автомобилей. Предусмотрена возможность проезда спецтехники по усиленной тротуарной плитке и частично, по газонам с укреплением газонной решеткой.

Расчет минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в соответствии с п. 5.10.3, 5.10.10 НПП города Омска от 22.03.17 № 519						
№.	Наименование	Кол-во	Расчетная единица	Число машино-мест на расчетную единицу	Требуемое количество машино-мест	В проекте обеспечено
1	Индивидуальный легковой транспорт для жителей (постоянное хранение)	212 чел.	1000 чел.	400	85	85
2	Индивидуальный легковой транспорт для жителей (временное хранение)	212 чел.	1000 чел.	100	22	22
ИТОГО					107	107*

*в т.ч. машиноместа для МГН

Согласно СП 59.13330.2016 10% машино-мест (но не менее одного места) следует предусматривать для людей с инвалидностью, из них дополнительно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100;

$107 * 0.1 = 10.7$ - 11 машино-мест; , из них 6 машино-мест для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

М/места для МГН предусмотрены в радиусе не более 100 м до входов.

Проектом предусмотрено разместить:

8м-м временного хранения, в т.ч. 6 м-м для МГН (в т.ч. 1 м/место для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске), в границе этапа № 5

7м-м временного хранения, в границе этапа №4

7м-м временного хранения, в т.ч. 5 м/мест для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, за границами этапа в радиусе 100м

85м-м постоянного хранения в нормативном радиусе доступности на открытых автостоянках в границах арендуемой территории ЗУ кад.№55:36:130126:6613. См. л.1 "Ситуационный план"

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

7

6. Техничко-экономические показатели земельного участка

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Этап строительства
			5 этап
1	Площадь участка	М ²	3607
2	Площадь застройки, в т.ч.	М ²	745.6
	плиточное покрытие	М ²	20.6
	газон	М ²	2,5
3	Площадь покрытий, в т.ч.:	М ²	2861.40
3.1	Твердые покрытия, в т.ч.	М ²	1417.9
	плиточное покрытие	М ²	1144.9
	георешетка Грин Галет (или аналог)	М ²	244.5
3.2	Озеленение, в т.ч.:	М ²	1472.0
	газон	М ²	953.0
	укрепленный газон	М ²	63
	георешетка Грин Галет (или аналог)	М ²	244.5
	набивное покрытие	М ²	122.5
	резиновое покрытие	М ²	89.0

7. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строитель-

Инва. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

8

ства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Подземные воды исследуемой территории проектирования приурочены к Иртышскому бассейну, расположенному в зонах с избыточным, оптимальным и недостаточным увлажнением.

В пределах исследуемого участка гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к покровным отложениям. Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты повсеместно.

На момент проведения изысканий (август 2021 г.) на исследуемую глубину до 20,0 метров грунтовые воды установились на глубине от 2,5 до 3,5 метров от дневной поверхности (86,00-86,95 мБС). Грунтовые воды являются безнапорными. Разгрузка происходит в местную эрозионно-гидрографическую сеть.

По многолетним наблюдениям в аналогичных условиях в разрезе года максимальный уровень грунтовых вод следует ожидать в мае – в периоды весеннего интенсивного снеготаяния, дождей, минимальный – в марте. Средняя годовая амплитуда колебания уровня на данном геоморфологическом элементе составляет 1,2 метра.

По результатам химического анализа грунтовых вод степень агрессивного воздействия жидкой среды на бетон согласно классификации СП 28.13330.2017 (таблица В.3, В.4) грунтовые воды по содержанию сульфатов среднеагрессивные к бетону марки W₄, слабоагрессивны к бетону марки W₆, к бетону марки W₈ и выше неагрессивны.

Согласно классификации СП 28.13330.2017 (табл.Х.5) по результатам химического анализа воды степень агрессивного воздействия обводненных грунтов на металлические конструкции ниже уровня подземных вод среднеагрессивная.

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на металлические конструкции при свободном доступе кислорода по результатам химического анализа подземных вод согласно классификации СП 28.13330.2017 (таблица Х.3) принять среднеагрессивной.

В настоящее время в тектоническом отношении, участок изысканий, спокоен.

В толще вскрытых отложений на основании классификационных признаков, анализа изменчивости физико-механических характеристик грунтов и их физического состояния в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012 выделено: 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 слой.

Сводный инженерно-геологический разрез следующий:

Слой 1 (QIV) – Почвенно-растительный слой. Вскрыт с поверхности повсеместно в виде слоя мощностью 0,3 метра.

ИГЭ 1 (saQIII) – Суглинок тяжелый, песчанистый, полутвердый, просадочный. Вскрыт повсеместно и залегает в виде слоя мощностью 0,50-2,20 метра. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,56-0,79 ($e = 0,59$).

ИГЭ 2 (Ia3III) – Суглинок тяжелый, песчанистый, мягкопластичный. Вскрыт практически повсеместно, залегает в виде слоя мощностью 0,70– 3,80 метра. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,49-0,91 ($e = 0,68$).

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

9

ИГЭ 3 (Ia3III) – Глина легкая, пылеватая, тугопластичная. Вскрыт повсеместно, залегает в виде слоя мощностью 0,3-7,00 метра. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,61-0,96 ($e = 0,83$).

ИГЭ 4 (Ia3III) – Песок мелкий, неоднородный, водонасыщенный, плотный. Вскрыт повсеместно на участке изысканий, залегает в виде слоя мощностью 1,00-3,90 метра. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,39-0,62 ($e = 0,48$).

ИГЭ 5 (N1tv) – Глина тяжелая, полутвердая. Вскрыт повсеместно, залегает в виде слоя мощностью 6,50-8,50 метра. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,41-0,75 ($e = 0,60$).

Для определения степени агрессивного воздействия грунтов на бетон и арматуру в железобетонных конструкциях выше уровня грунтовых вод (в зоне аэрации) проведен химический анализ водных вытяжек. По данным результатов с учетом классификации СП 28.13330.2017 (табл.В.1) грунты неагрессивны на бетон и арматуру в железобетонных конструкциях.

На исследуемой площадке среди специфических грунтов развиты просадочные грунты.

Просадочные грунты представлены полутвердыми среднепросадочными суглинками (ИГЭ 2), вскрыты повсеместно.

Согласно СП 11-105-97 ч.III тип грунтовых условий по просадочности – I.

Основания, сложенные просадочными грунтами, следует проектировать с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря прочности грунта и они дают дополнительные деформации - просадки - от внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта.

Согласно СП 22.13330.2016 6.1.2 при проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать возможность повышения их влажности за счет:

а) замачивания грунтов - сверху из внешних источников и (или) снизу при подъеме уровня подземных вод;

б) накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается согласно СП 22.13330.2016 п.6.1.27:

а) в пределах верхней зоны просадки или ее части - уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала (бетона, щебня, песчано-гравийной смеси), химическим или термическим закреплением;

б) в пределах всей просадочной толщи - глубинным уплотнением, пробивкой скважин с заполнением их уплотненным глинистым грунтом с предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, химическим или термическим закреплением, а также разгрузкой грунтового массива путем частичной срезки грунта при выполнении вертикальной планировки или устройства под сооружениями глубоких подвалов, подземных этажей.

Проектирование сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществить согласно СП 21.13330.2012 с применением принципов защиты.

Среди геологических процессов негативное влияние на строительство и эксплуатацию будет оказывать пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания и подтопление грунтовыми водами.

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата	Взам. инв. №
						Подп. и дата
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата	Изм. № подл

Пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания. В процессе сезонного промерзания грунты в зоне сезонного промерзания (в интервале глубин от 0 до 1,86 метра) проявляют свойства морозного пучения. При сезонном промерзании грунты способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. Согласно СНиП 22-01-95 категория опасности процесса весьма опасная.

Согласно СП 22.13330.2016 и ГОСТ 25100-2020 (таблица Б.27*) грунты на участке слабопучинистые. В связи с тем, что уровень грунтовых вод располагается вблизи границы сезонного промерзания, грунты рекомендуется принять как сильнопучинистые.

Подтопление на участке изысканий имеет локальный характер. Уровни грунтовых вод устанавливаются близ поверхности земли на глубине 2,0-3,5 метра от поверхности земли (абс. отм. 86,00-86,95 метра). Подтопленными в естественных условиях являются все скважины, за исключением №4.

Согласно приложению И, СП 11-105-97 ч.II критерий типизации территории по подтопляемости по наличию процесса подтопления – I (подтопленные в естественных условиях).

Категория опасности согласно СП 115.13330.2016 по процессу подтопления – **опасная**.

В процессе строительства и эксплуатации процесс подтопления активизируется из-за дальнейшего нарушения поверхностного стока под воздействием проводимых земляных работ (сооружения насыпей, земляных валов, котлованов, траншей и т.д.).

Для предотвращения развития процессов подтопления при проектировании предусматриваются мероприятия по инженерной защите территории от подтопления в соответствии со СП 104.13330.2016 и СП 116.13330.2012 (регулирование поверхностного стока, устройство вертикального дренажа для понижения уровня грунтовых вод).

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную планировку территории и организацию стока поверхностных атмосферных вод на твердые покрытия, далее через дождеприемные решетки и колодцы в проектируемую сеть дождевой канализации. Для защиты подвальных помещений запроектирован прифундаментный кольцевой дренаж совершенного типа.

8. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Схема вертикальной планировки территории разработана на основе материала инженерно-топографического плана методом проектных отметок в увязке с архитектурным решением объекта капитального строительства в части угловых отметок здания и отметок входных групп.

За относительную отметку проектируемого здания принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 91,30.

Планировочные отметки территории приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания на твердые покрытия, в водосборные лотки и далее в закрытую систему ливневой канализации, а также в увязке с проектируемыми отметками смежных участков.

Уклоны по спланированной территории строительства:

- продольные уклоны проездов приняты 5 – 20 промилле;

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ	Лист
										11

- продольные уклоны тротуаров не более 50 промилле;
- поперечные уклоны проездов и тротуаров не более 20 промилле
- результирующий уклон площадок не более 30 промилле

Вертикальная планировка разработана таким образом, что исключаются перепады уровней на пути движения пешеходов, что позволяет обеспечить безбарьерную среду. Разделение покрытий предусмотрено разнообразными бортами (бетонный, металлический). Газоны запроектированы приподнятыми на 5 см.

Объем земляных работ по вертикальной планировке определен методом подсчета триангуляцией посредством программы Autocad Civil 3d.

9. Описание решений по благоустройству территории

По окончании строительства здания и прокладки инженерных коммуникаций, прилегающая территория объекта строительства максимально благоустраивается.

Благоустройство участка предусмотрено с помощью:

1. Организации проезда 6м с автостоянками для МГН в северной части участка в составе 3,4,5 этапов строительства. В конце проезда предусмотрена разворотная площадка из укрепленного покрытия Грин Галет (или аналог) в составе 5 этапа.
2. Организации пожарных проездов шириной 4.2 м с возможностью временного подъезда автомобилей и спецтехники ко входу в секции.
3. Организации 2 м тротуаров вдоль пожарных проездов в один уровень. Предусмотрено визуальное разделение мощений и применение контрастной полосы из плитки, в качестве разметки.
4. Организации зон для отдыха взрослого населения, детских площадок для детей младшего возраста, площадки со спортивными элементами в составе 3 и 4 этапов строительства. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами (игровое, спортивное оборудование), отвечающими требованиям действующих стандартов.

Проектом предусмотрено освещение территории в темное время суток.

Озеленение территории решается устройством устойчивого газонного покрытия, посадкой деревьев, декоративных кустарников и цветников.

Все виды применяемых растений хорошо приспособлены к условиям местного климата. Инженерные коммуникации, обеспечивающие бесперебойную работу проектируемых объектов/проектируемого объекта запроектированы в подземном исполнении.

Конструкции дорожного покрытия проездов для пожарной техники рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 тонн на ось).

Конструкции покрытий приведены в графической части на листе 5 «План благоустройства территории. Конструкции дорожных одежд».

Площадки для игр детей и площадка со спортивными элементами выполнена в резиновом покрытии.

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ

Лист

12

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются в герметичные пакеты одноразового использования и утилизируются проживающими в передвижные контейнер-баки, расположенные во встроенных мусоросборных камерах с дальнейшей перегрузкой в спецтранспорт обслуживающей организацией.

Проектом предусмотрена площадка для накопления КГМ (крупногабаритный мусор) в составе 3 этапа строительства.

10. Обоснование схемы транспортных коммуникаций



Проектируемые проезды, тротуары, пешеходные дорожки образуют единую пешеходно-транспортную сеть жилого района и территории с возможностью выхода на городские автодороги- улицу Волгоградскую.

Подъезд к участкам проектируемых этапов строительства предусмотрен по проектируемым внутриквартальным улицам согласно Схеме организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов Проекта планировки территории.

Схема направления движения транспортных средств показана на листе 7 «Схема движения транспортных средств».

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №					08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ	Лист
								13
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата			

Схема расположения участка М1:10000

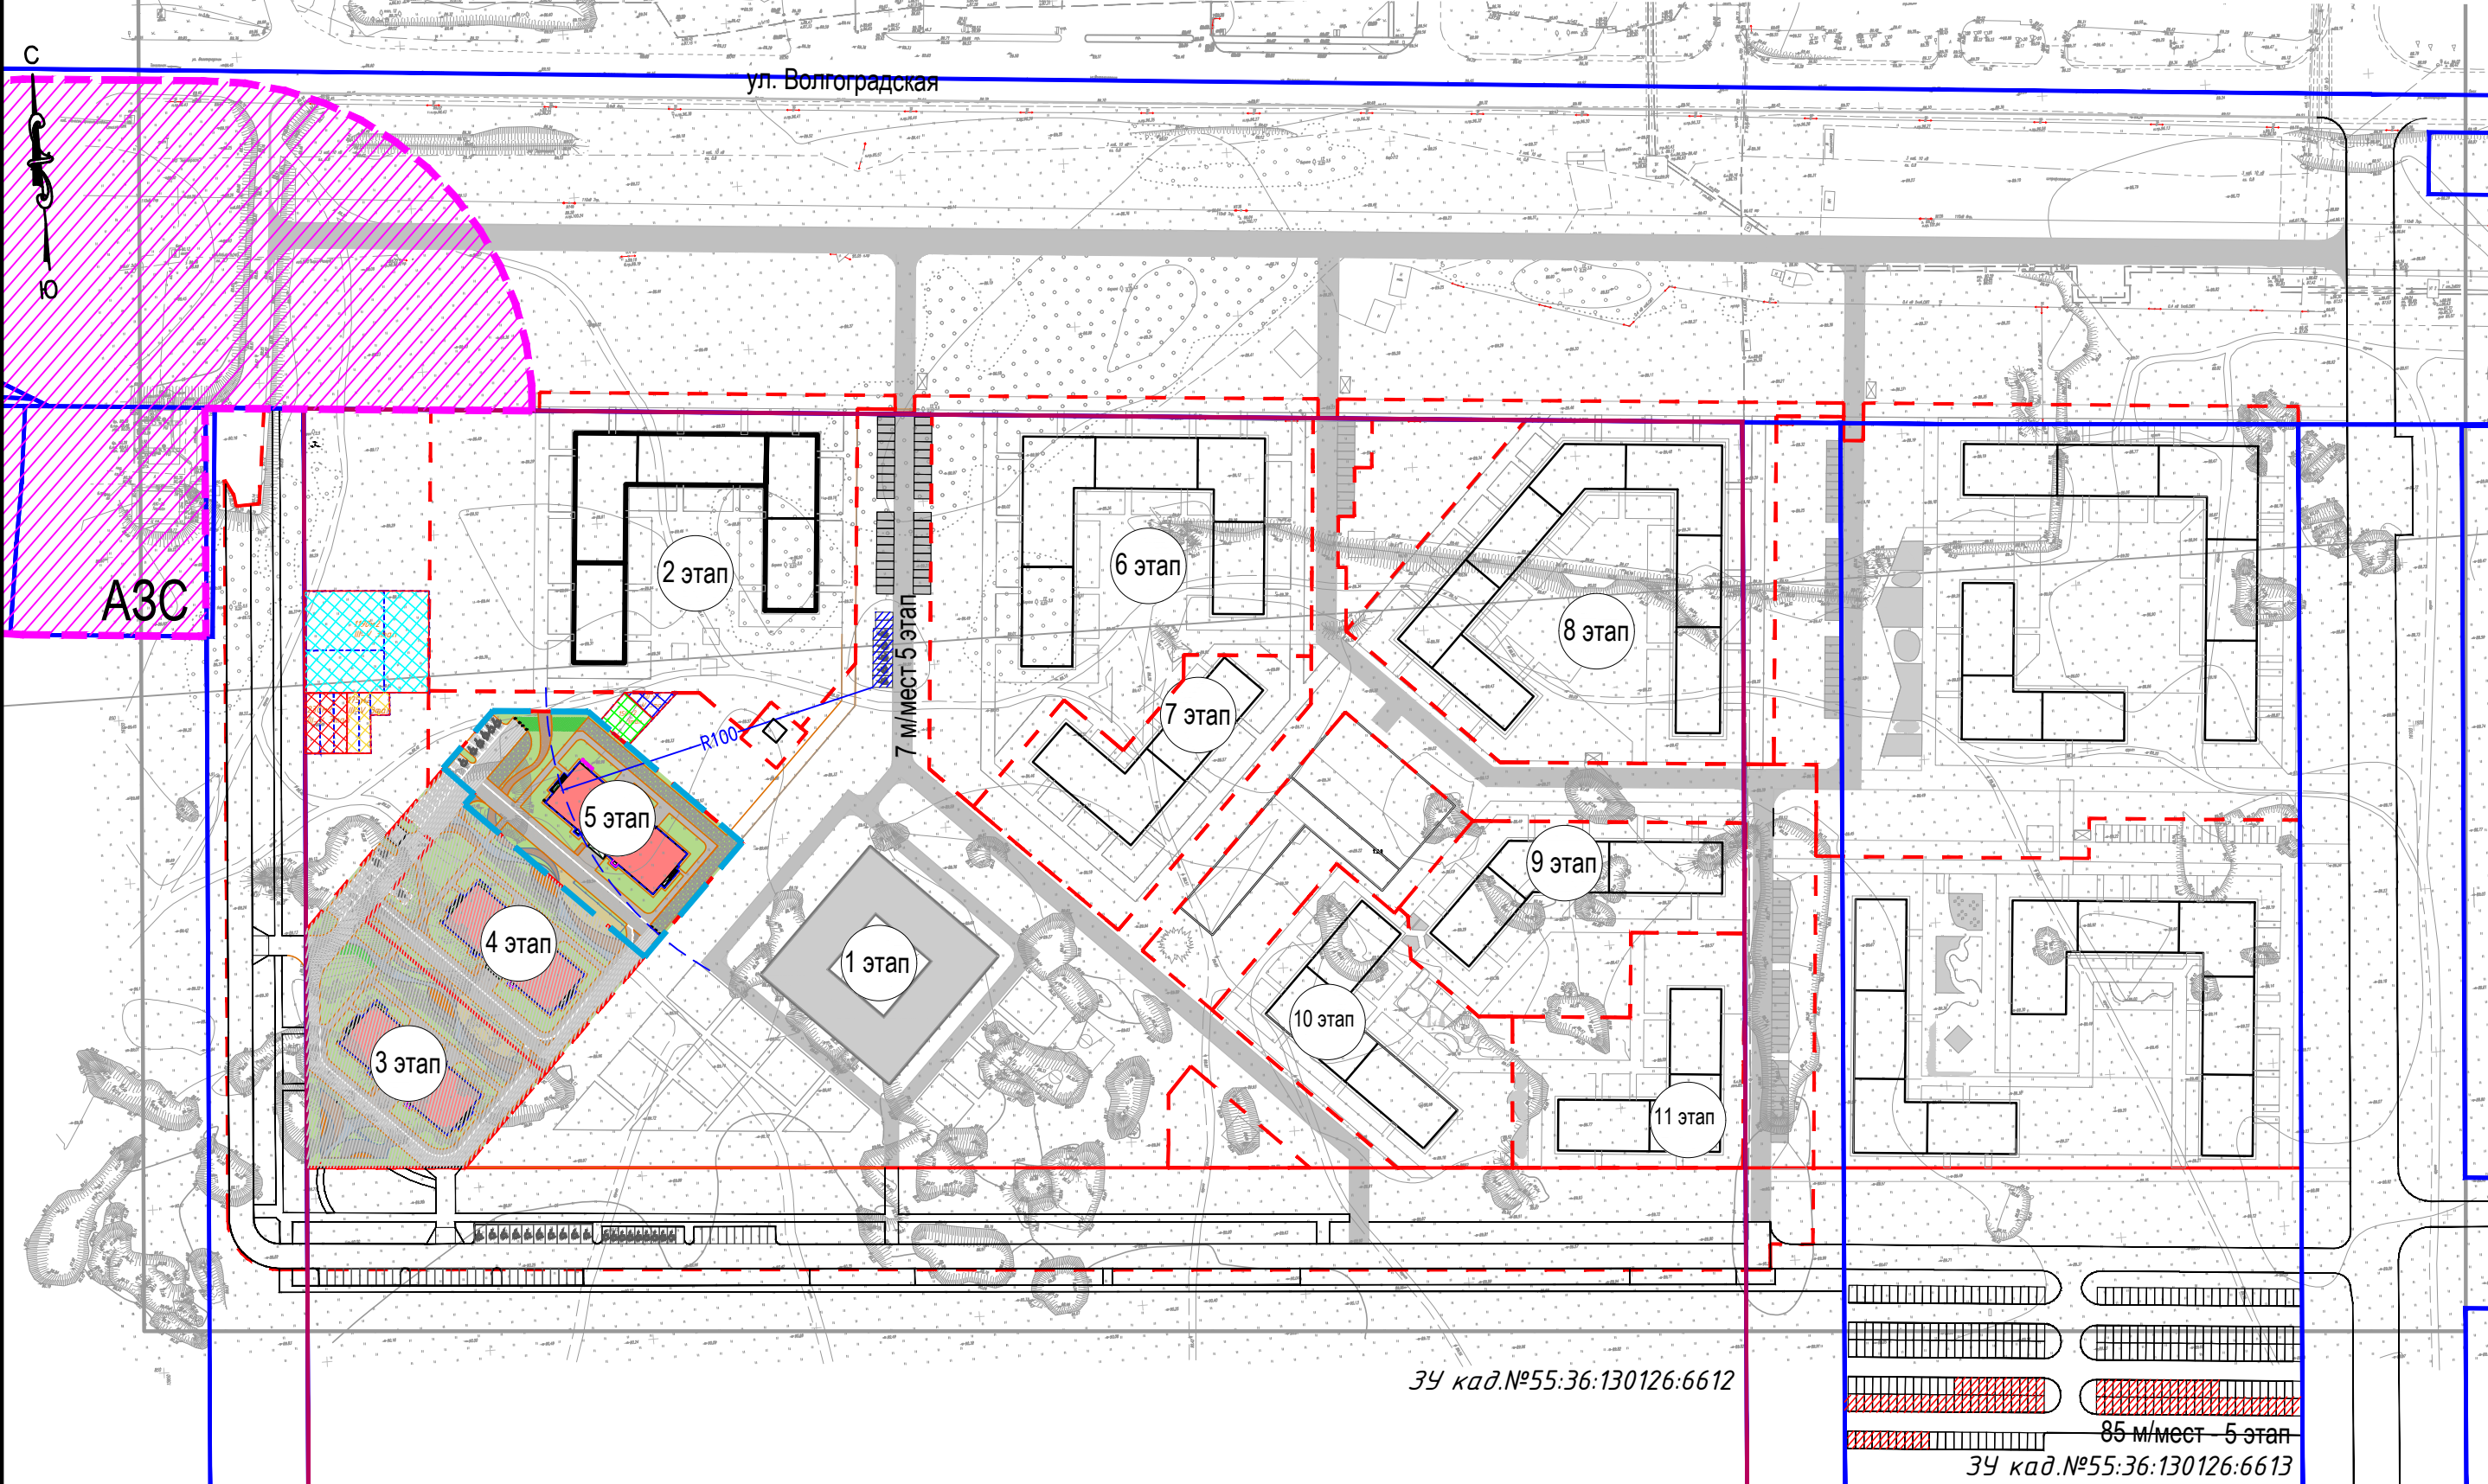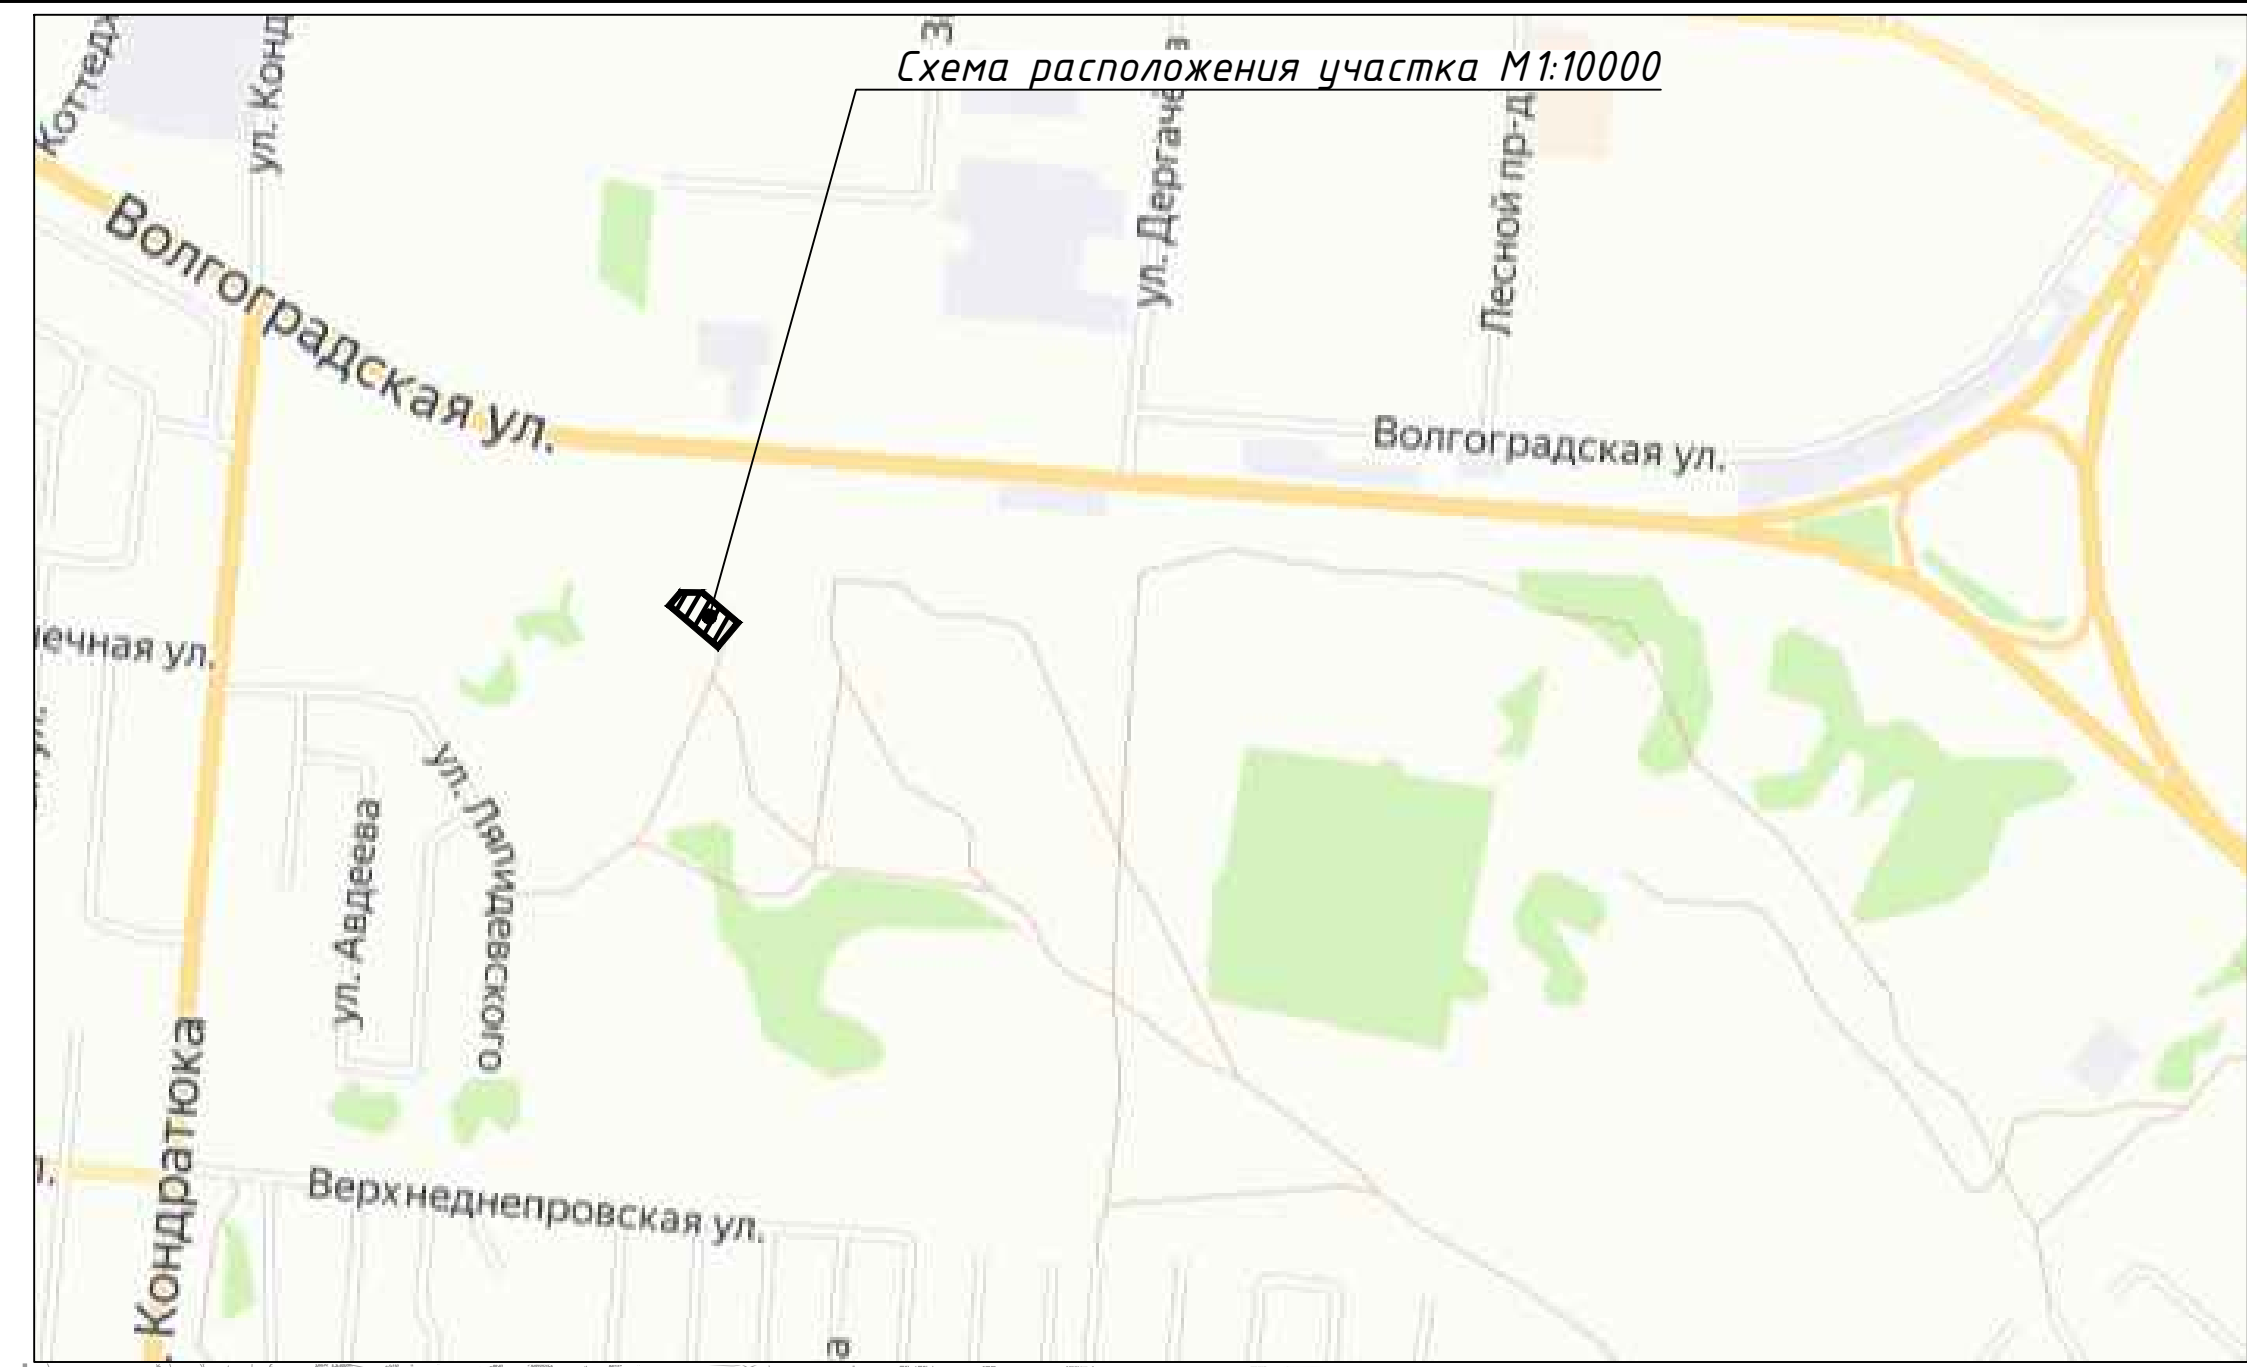

ЗУ кад. №55:36:130126:6612

85 м/мест 5-этап
ЗУ кад. №55:36:130126:6613

Условные обозначения

Проектируемый земельный участок ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Границы земельных участков	
Красные линии	
Границы этапов строительства	
Граница 3 этапа строительства	
Санитарно-защитная зона	
Проектируемые здания и сооружения	
Проектируемые открытые автостоянки	
Проектируемые проезды	
Покрытие дорожек, отмосток тротуарной плиткой	
Набивное покрытие дорожек	
Резиновое покрытие площадок	
Газон	
Открытая автостоянка для м/мест постоянного хранения	
Открытая автостоянка для м/мест временного хранения	
Зона площадок для выгула собак для Этапов III-V площадью 230 м2	
Зона площадок для хозяйственных целей для Этапов III-V площадью 175 м2	
Зона площадок для занятия физкультурой для Этапов III-V площадью 1190 м2	
Зона площадок для отдыха взрослого населения для Этапа V площадью 50 м2	
Зона площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста для Этапа V площадью 150 м2	

						08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ		
						г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства		
						П	1	
ГИП	Бутов				11.21	Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект		
Разраб.	Полякова				11.21			
Проверил	Котова				11.21			
Ситуационный план М 1:2000								

Технико-экономические показатели земельного участка

Table with 4 columns: № п/п, Наименование, Ед. изм., Этап. Rows include: 1. Площадь участка (3607 м²), 2. Площадь застройки (745.6 м²), 3. Площадь покрытий (2861.4 м²), 3.1. Твердые покрытия (1417.9 м²), 3.2. Озеленение (1472.0 м²).

Экспликация зданий и сооружений

Table with 3 columns: Номер на плане, Наименование, Примечания. Rows include: 1. Корпус 4 (11-15 эт.), 2. Корпус 3 (11-15 эт.), 3. Корпус 2 (11-15 эт.), 4. Площадка для детей младшего возраста (2 шт.), 5. Площадка для отдыха взрослых (2 шт.), 6. Площадка для отдыха со спортивными элементами (1 шт.), 7. Хозяйственная площадка для хранения КГО (1 шт.), 8.1-8.4. Открытая автостоянка для МГН (10, 5, 10, 1 м/место), 9. Велопарковка для 2х секций (3 шт.).

Расчет минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в соответствии с п. 5.10.3, 5.10.10 НГП города Омска

Table with 6 columns: №, Наименование, Кол-во, Расчетная единица, Число машино-мест на расчетную единицу, Требуемое количество машино-мест, Обеспечено в проекте. Rows include: 1. Индивидуальный легковой транспорт для жителей (постоянное хранение), 2. Индивидуальный легковой транспорт для жителей (временное хранение), ИТОГО.

*В т.ч. машиноместа для МГН. Согласно СП 59.13330.2016 10% машино-мест (но не менее одного места) следует предусматривать для людей с инвалидностью... 107*0.1=10.7 - 11 машино-мест; из них 6 машино-мест для инвалидов... 107/5=21.4 - 21 место для МГН... 7м-м временного хранения, в т.ч. 5 м/мест для инвалидов...

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории: Расчетная требуемая минимальная площадь площадок определенная в соответствии с НГП города Омска составляет: - площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 148,4 м2; - площадка для отдыха взрослого населения - 21,2 м2; - для занятий физкультурой - 42,4 м2; - для хозяйственных целей - 63,6 м2; - для выгула собак - 63,6 м2;

Площадки размещены на прилегающей территории с северной стороны многоквартирного жилого дома на территории общего пользования (см. Ситуационный план).

Условные обозначения

Legend table with 2 columns: Description, Symbol. Items include: ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-224.8, Красные линии, Граница 5 этапа строительства, Проектируемые здания и сооружения, Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации, Покрытие усиленной тротуарной плиткой, Покрытие дорожек, отмосток тротуарной плиткой, Набивное покрытие дорожек, Зона усиления набивного и плиточного покрытия для возможности проезда пожарной техники, Резиновое покрытие площадок, Покрытие террасной доской/декинга, Газон, Георешетка Грин Галет (или аналог), Укрепленный газон.


Условные обозначения

Legend table with 2 columns: Description, Symbol. Items include: Проектируемые, Вход в жилую часть здания, Эвакуационный выход, Тамбур выгрузки мусороудаления, Лоток водоотводной, Открытые плоскостные автостоянки МГН, Проектируемое озеленение.

БУ г. Омска «Омскархитектура» НАНЕСЕНО на единые цифровые планы г. Омска масштаба 1:500 16.09.2021 г. Подпись: [Signature]

Система координат: Местная 2. Омска Система высот: Балтийская 1977 года Высота сечения рельефа 0.5 м

Project information table with columns: Изм., Кол.чл., Лист, № док., Подп., Дата, Стадия, Лист, Листов. Includes details about the project name (492-3-21-3-ИГДИ-Г), scale (1:500), and organization (ООО 'Земпроект').

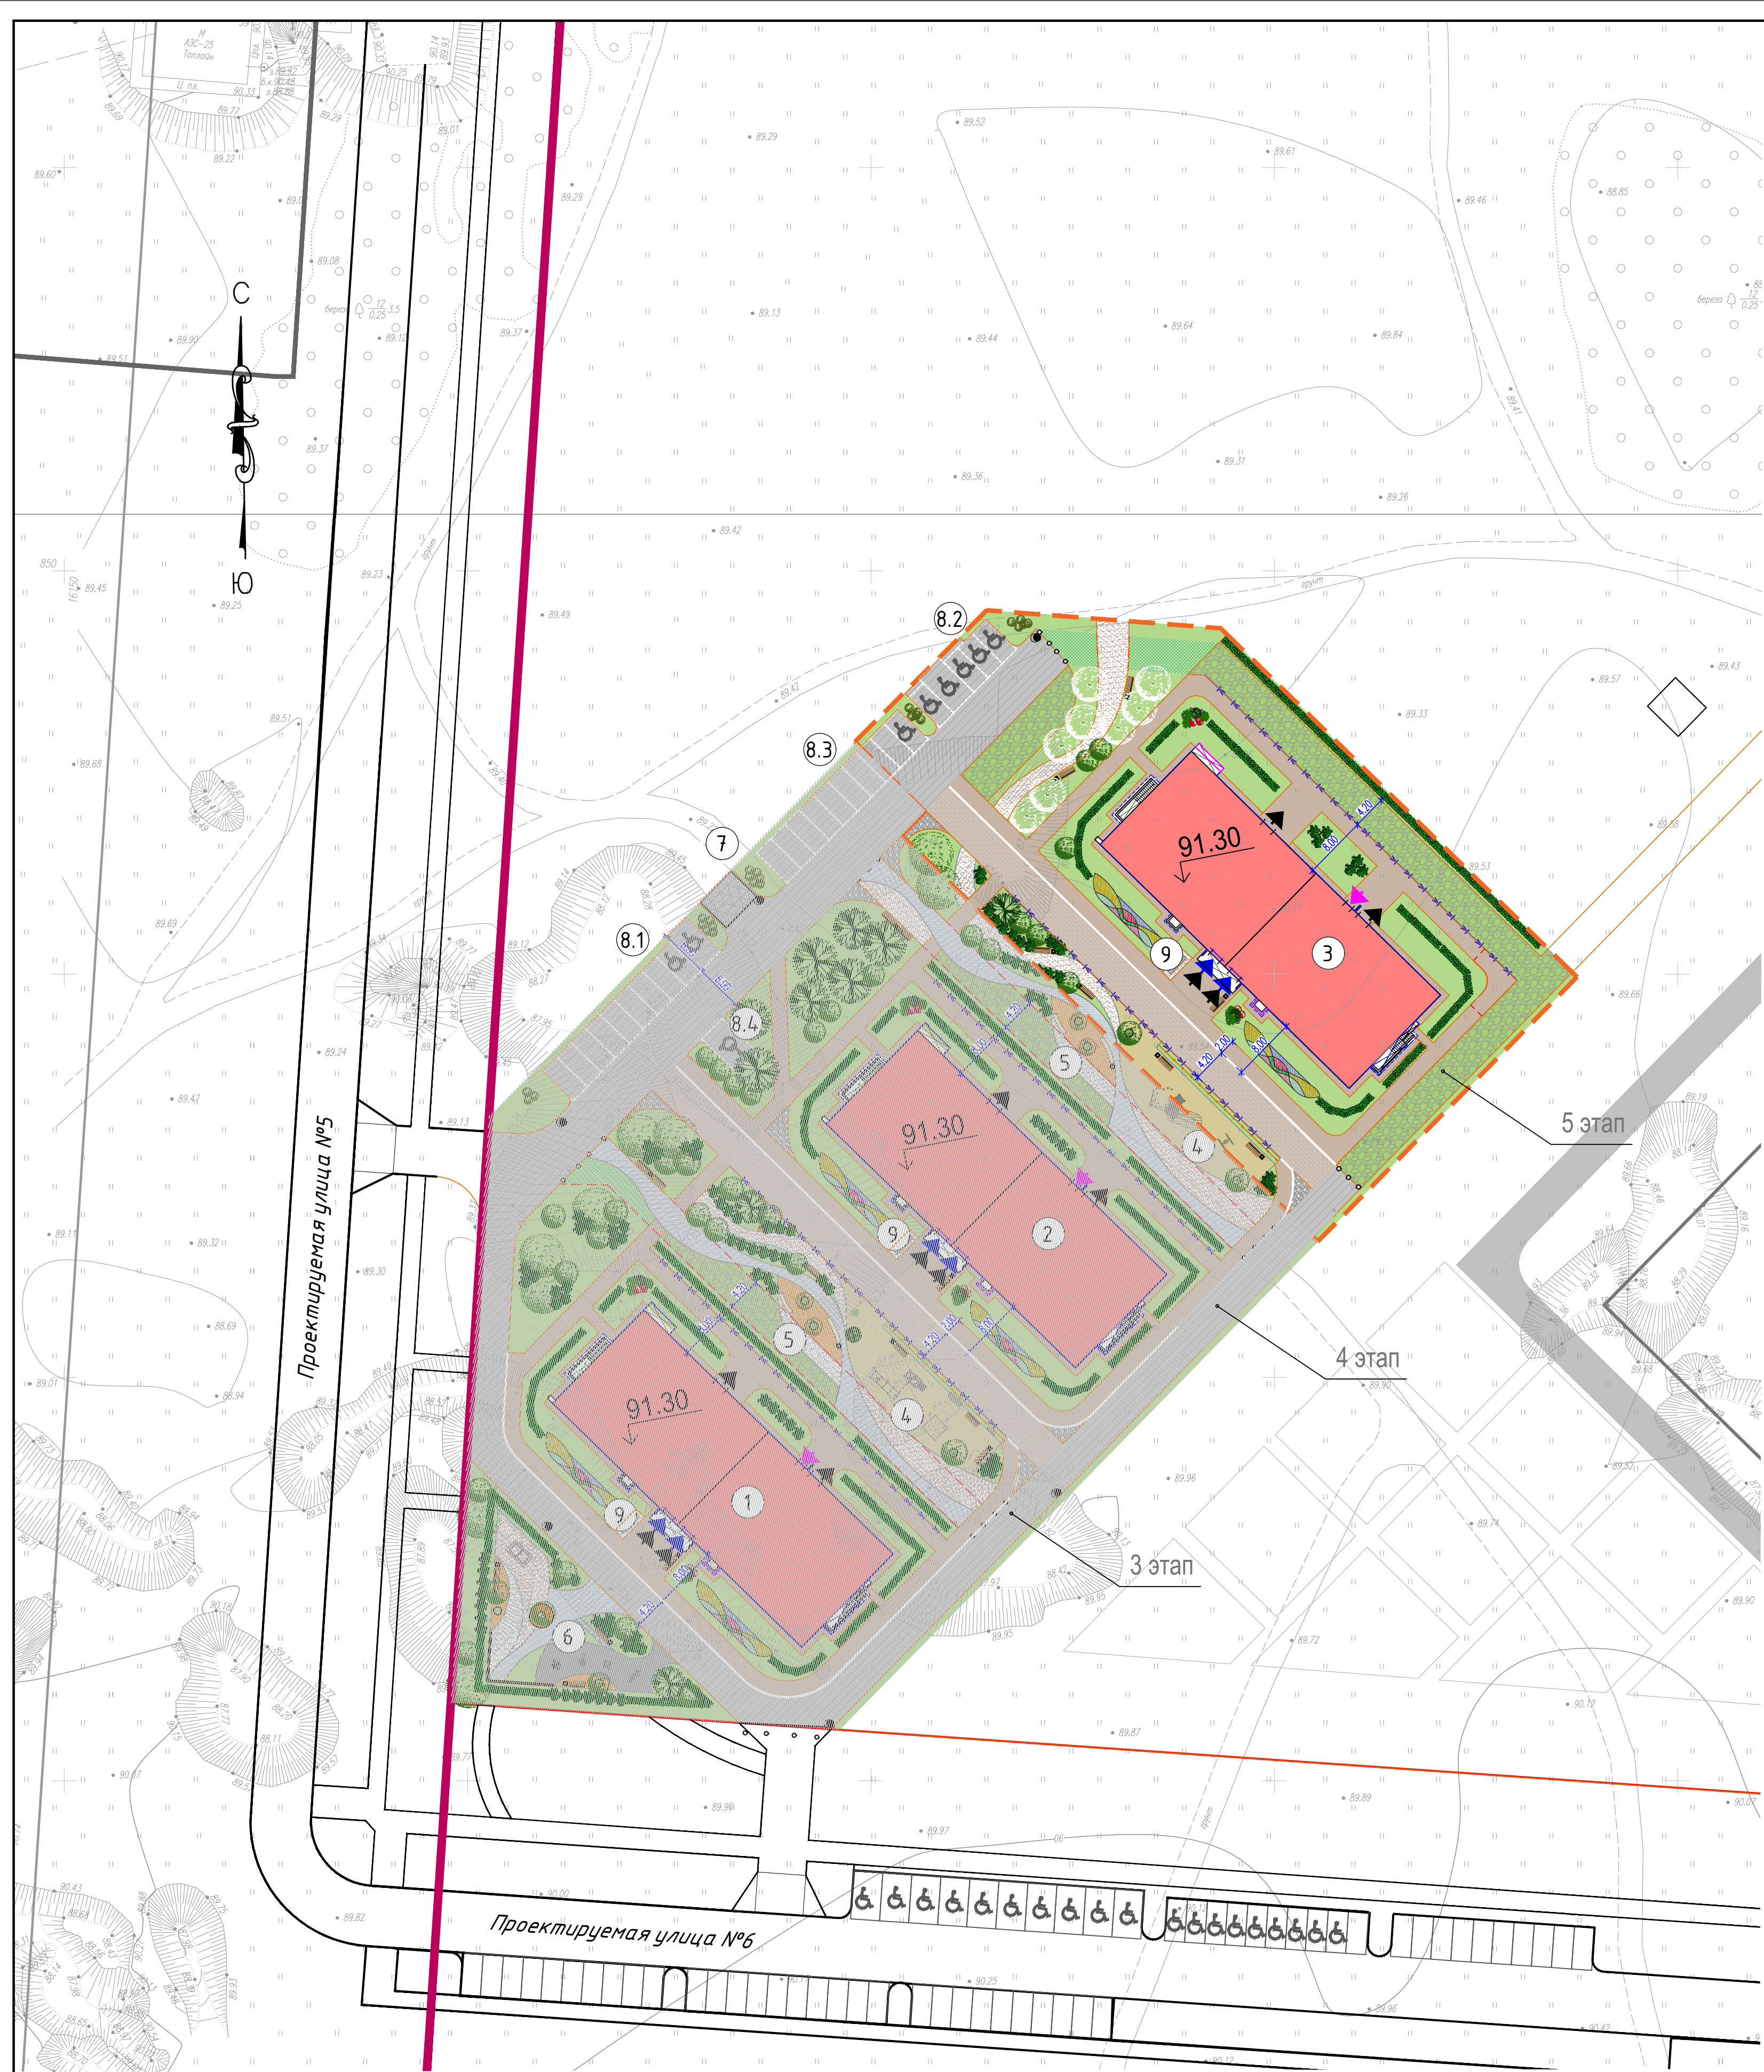



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Корпус 4	11-15 эт.
2	Корпус 3	11-15 эт.
3	Корпус 2	11-15 эт.
4	Площадка для детей младшего возраста	2 шт.
5	Площадка для отдыха взрослых	2 шт.
6	Площадка для отдыха со спортивными элементами	1 шт.
7	Хозяйственная площадка для хранения КГО	1 шт.
8.1	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.2	Открытая автостоянка для МГН	5 м/мест
8.3	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.4	Открытая автостоянка для МГН	1 м/место
9	Велопарковка для 2х секций	3 шт.



Условные обозначения

ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этапа строительства	
Проектируемые	
Проектируемые здания и сооружения	
Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации	
Газон	
Георешетка Грин Галет (или аналог)	
Укрепленный газон	
БР 100.20.08	
Отметки проектные	
Уклон направление/расстояние	
Водоотводный лоток	
Дождеприемный колодец	
Директивные отметки ППТ	

Система координат: Местная г. Омска
Система высот: Балтийская 1977 года
Высота сечения рельефа 0.5 м

492-з-21-3-ИГДИ-Г					
"Комплекс МКД со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, наземным гаражом и объектами социальной инфраструктуры, расположенными на формируемом земельном участке квартала 04-0101 на объекте Квартал №1 территории, состоящей из 13 кварталов, ограниченной ул.Волгоградской, проектируемой ул. №3, ул. Покровской, ул. Меридиональной, ул.Верхнеднепровской,ул.Кондратенко" расположенного по адресу: г.Омск, КАО"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Рук.сект.	Мальшев С.В.				09.21
Исполн.	Аширбаев Р.С.				09.21
Состав.	Кравцова О.И.				09.21
Н.контр.	Коваленко Т.Н.				09.21
Инженерно-геодезические изыскания					
Топографический план 1:500					
08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ					
г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612					
Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства					
План организации рельефа М 1:500					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП	Бутов				11.21
Разраб.	Полякова				11.21
Проверил	Котова				11.21

Картограмма 5 этап

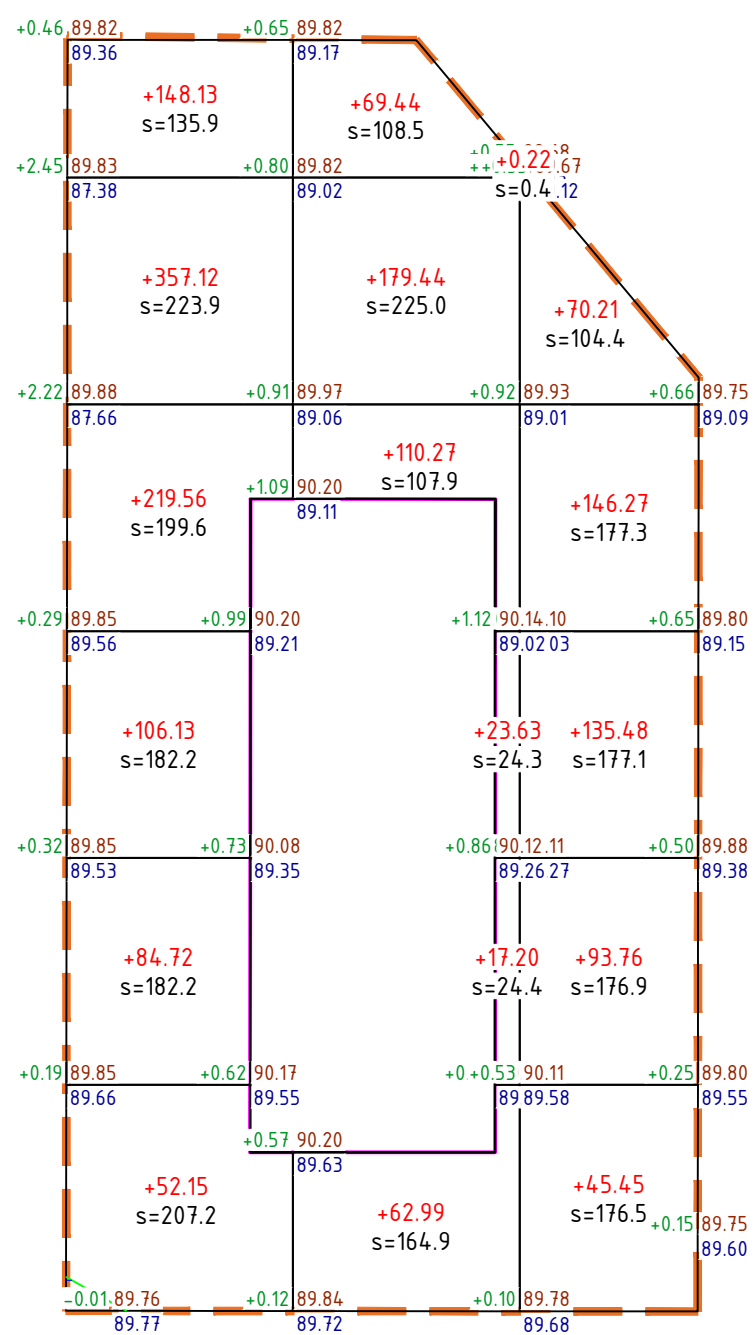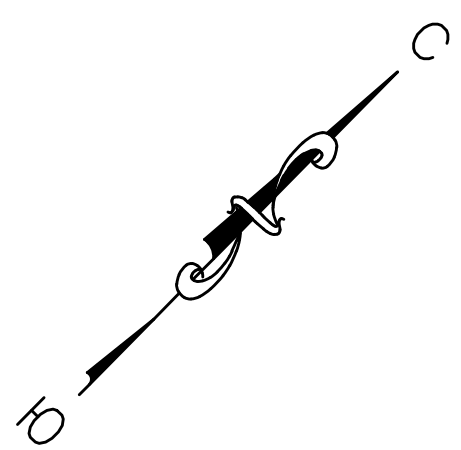


Всего, м³	Насыпь	+967.81	+462.97	+491.39	Всего, м³	+1922.17
	Выемка	0.00	0.00	0.00		0.00

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м³ в границах участка	
	Насыпь (+)	Выемка (-)
1. Грунт планировки территории	1922.17	0
2. Вытесненный грунт всего, в т.ч. при устройстве:		5936.68
1). Подземных частей зданий (сооружений)		4098,82
2). Покровов дорожных одежд:		1530.86
а) тип 1		809
б) тип 1*		12,80
в) тип 2		149,28
г) тип 3		26,40
д) тип 3*		9,92
е) тип 4		
ж) тип 5		
з) тип 6 (плодородный грунт)		165,90
и) тип 7		312
к) тип 8		45,56
3). Дренажа		307,00
3. Поправка на уплотнение (10%)	192.00	
Всего грунта	2114.17	5936.68
4. Избыток грунта	3822.51	
5. Плодородный грунт, всего:	165.90	165.90
а) Используемый для озеленения территории	165.90	
б) Недостаток плодородного грунта для озеленения участка		165.90
Итого перерабатываемого грунта	6102.58	6102.58

Условные обозначения

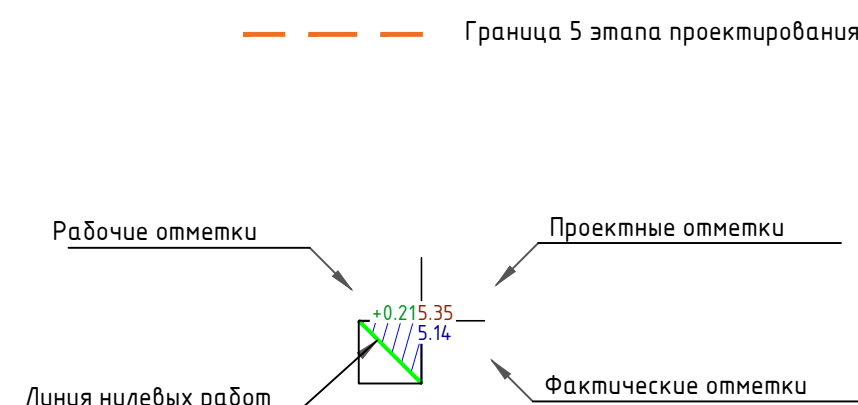

Примечания

1. План земляных масс выполнен с помощью программы AutoCAD Civil 3D.
2. Смотреть совместно с:
 - 21.012-ПЗУ л.3 План организации рельефа.
3. Сетка квадратов в картограмме принята 15*15 м.

						08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ			
						г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бутов			11.21		П	4	
Разработал		Котова			11.21				
Проверил		Полякова			11.21				
						План земляных масс М 1:500			
						Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект ЭТАЛОН			




Усл. обозначение	Наименование	Тип	Кол-во
	Проектируемое усиленное плиточное покрытие тротуаров с возможностью проезда пожарной, спецтехники и временного проезда легкового автотранспорта	Тип 1	616.6
	Проектируемое усиленное плиточное покрытие тротуаров с возможностью проезда только пожарной техники	Тип 1*	20.50
	Проектируемое плиточное покрытие тротуаров	Тип 2	528.40
	Проектируемое набивное покрытие	Тип 3	106.5
	Проектируемое усиленное набивное покрытие	Тип 3*	16
	Проектируемое газонное покрытие	Тип 6	955.5
	Проектируемое покрытие георешеткой Грин Галет (или аналог)	Тип 7	489.0
	Проектируемое покрытие укрепленным газонам	Тип 8	63.00
	Проектируемое резиновое покрытие	Тип 4	89.0
	Бордюрный камень БР 100.20.08		717
	Водоотводный лоток		54.0

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Корпус 4	11-15 эт.
2	Корпус 3	11-15 эт.
3	Корпус 2	11-15 эт.
4	Площадка для детей младшего возраста	2 шт.
5	Площадка для отдыха взрослых	2 шт.
6	Площадка для отдыха со спортивными элементами	1 шт.
7	Хозяйственная площадка для хранения КГО	1 шт.
8.1	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.2	Открытая автостоянка для МГН	5 м/мест
8.3	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.4	Открытая автостоянка для МГН	1 м/место
9	Велопарковка для 2х секций	3 шт.


Условные обозначения

ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этапа строительства	
Проектируемые	
Проектируемые здания и сооружения	
Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации	①
Покрытие усиленной тротуарной плиткой	
Покрытие дорожек, отмосток тротуарной плиткой	
Набивное покрытие дорожек	
Зона усиления набивного и плиточного покрытия для возможности проезда пожарной техники	
Резиновое покрытие площадок	
Покрытие террасной доской/декинга	
Газон	
Георешетка Грин Галет (или аналог)	
Укрепленный газон	
Водоотводный лоток	
Бордюрный камень БР 100.20.08	


Сечение 1-1
Сопряжение тротуарной плитки и набивного покрытия

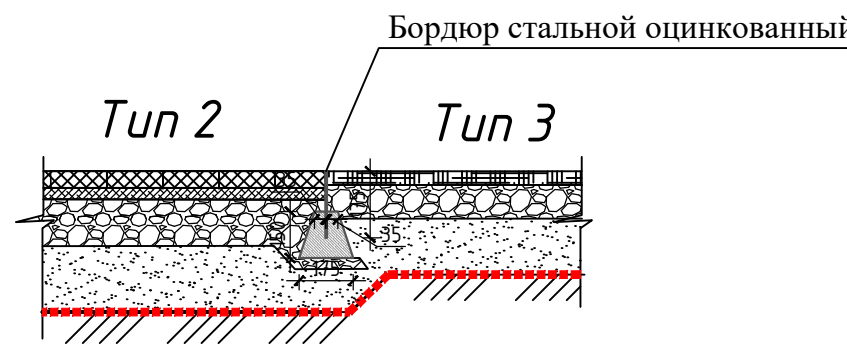


Сечение 2-2
Сопряжение усиленного набивного покрытия и террасной доски

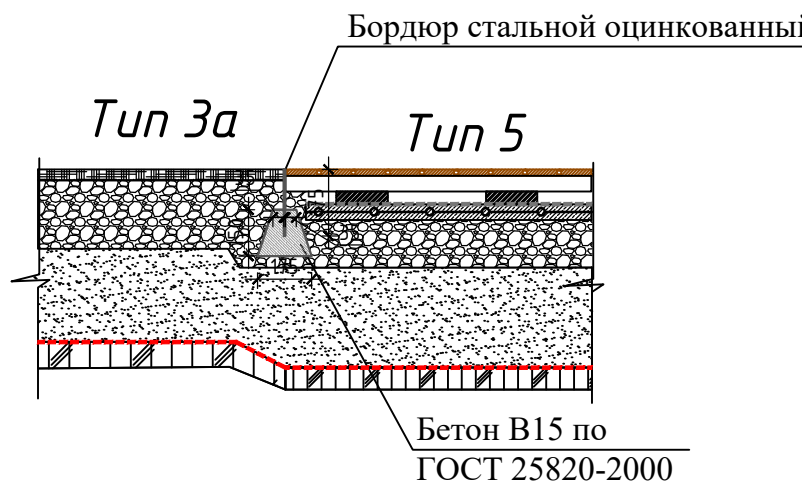


Сечение 3-3
Сопряжение усиленной тротуарной плитки и усиленного набивного покрытия

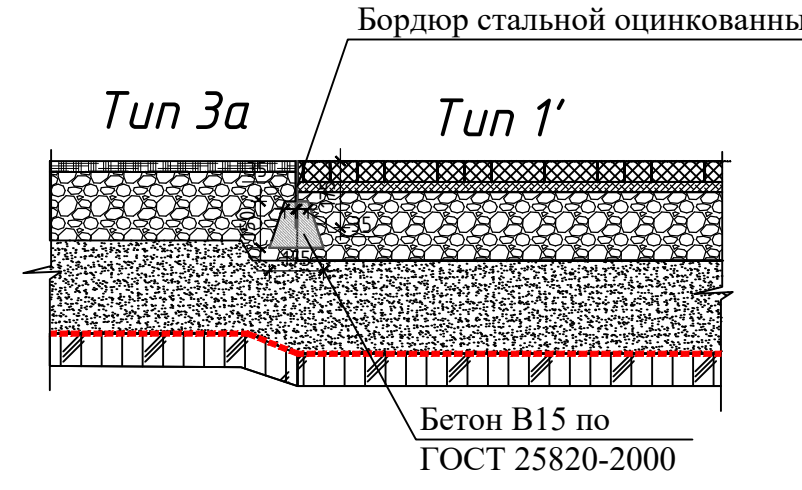


Сечение 4-4
Сопряжение резинового и набивного покрытий

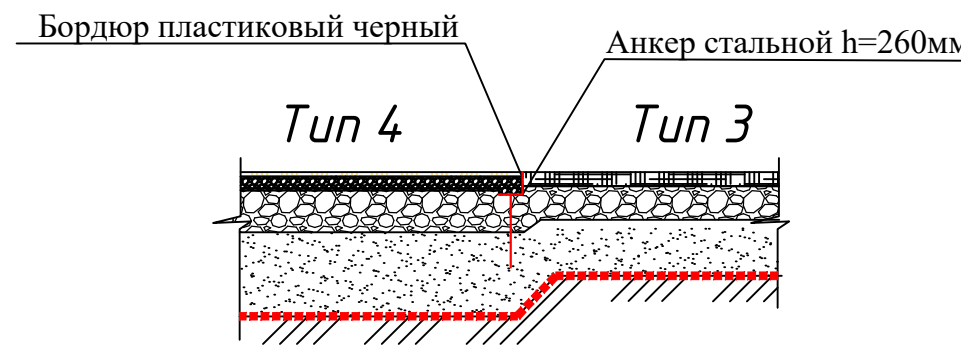

Сечение 5-5
Сопряжение укрепленного газона с газоном

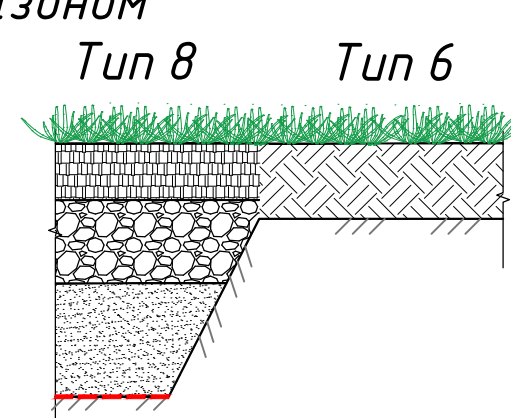


Сечение 6-6
Сопряжение тротуарной плитки и газона

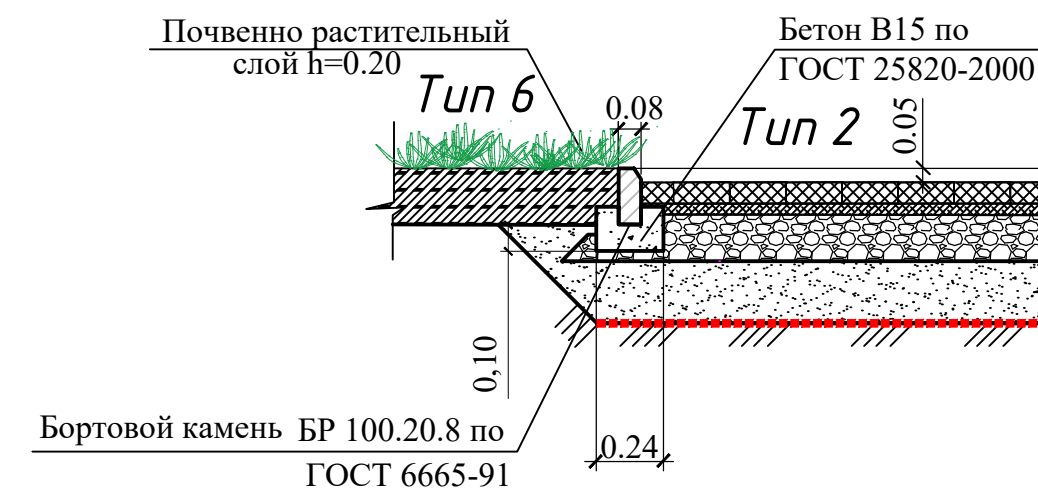

Плиточное покрытие тротуара с возможностью проезда пожарной, спецтехники и временного проезда легкового автотранспорта Тип 1


плитка тротуарная бетонная, ГОСТ 17608-2017	80 мм
цементно-песчаная смесь (расход 150 кг цемента на 1 м ² кварцевого песка),	40 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
щебень гранитный фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	350 мм
приблизно песчаный грунт, К _{пл} не менее 0.98, ГОСТ 8736-2014	310 мм*
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

*Конструкция покрытия увеличена во м в связи с пучинистостью грунтов, согласно отчету 494-3-2021-3-ИГИ

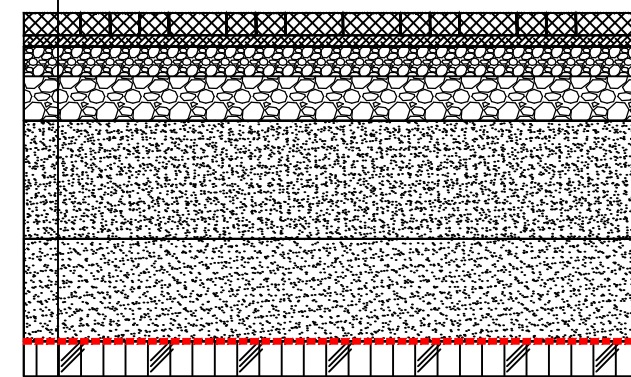


Плиточное покрытие тротуара с возможностью проезда только пожарной техники Тип 1*

плитка тротуарная бетонная, ГОСТ 17608-2017	80 мм
цементно-песчаная смесь (расход 150 кг цемента на 1 м ² кварцевого песка),	40 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
щебень гранитный фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	300 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

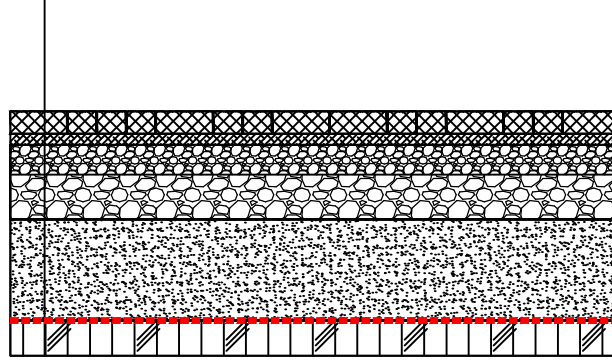


Плиточное покрытие тротуаров и отмостки Тип 2

плитка тротуарная бетонная, ГОСТ 17608-2017	60 мм
цементно-песчаная смесь (расход 150 кг цемента на 1 м ² кварцевого песка),	40 мм
щебень гранитный фр. 5-20 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	60 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	200 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

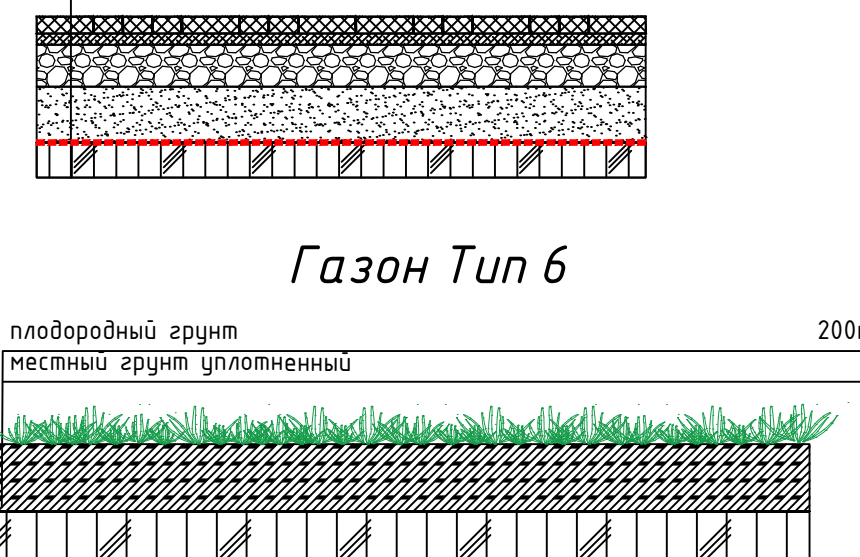


Газон Тип 6

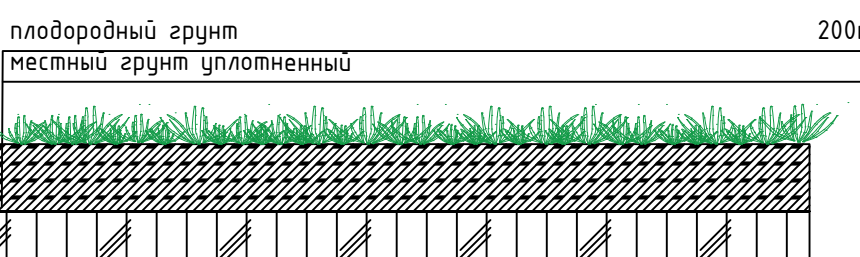


Покрытие георешеткой "Грин Галет" Тип 7

георешетка "Грин галет" (или аналог), цвет серый, с заполнением плодородным слоем и посевным газонам*	80 мм
подстилающий слой (керамзит 0-5, щебень 2-5+песчаные органические удобрения)	50 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
щебень гранитный фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	300 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

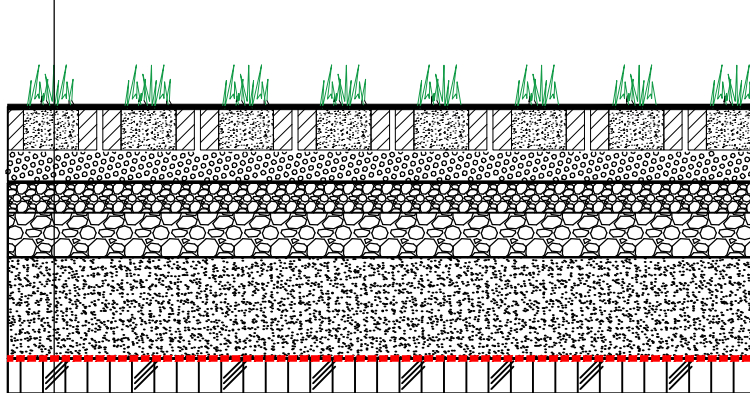


Покрытие террасной доской Тип 5

террасная доска - декинг (или аналог) по лагам	63 мм
регулируемые опоры	40 мм
твердое основание*	50 мм
щебень фракционированный 5-10 мм, М800 ГОСТ 25607-94	150 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	320 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

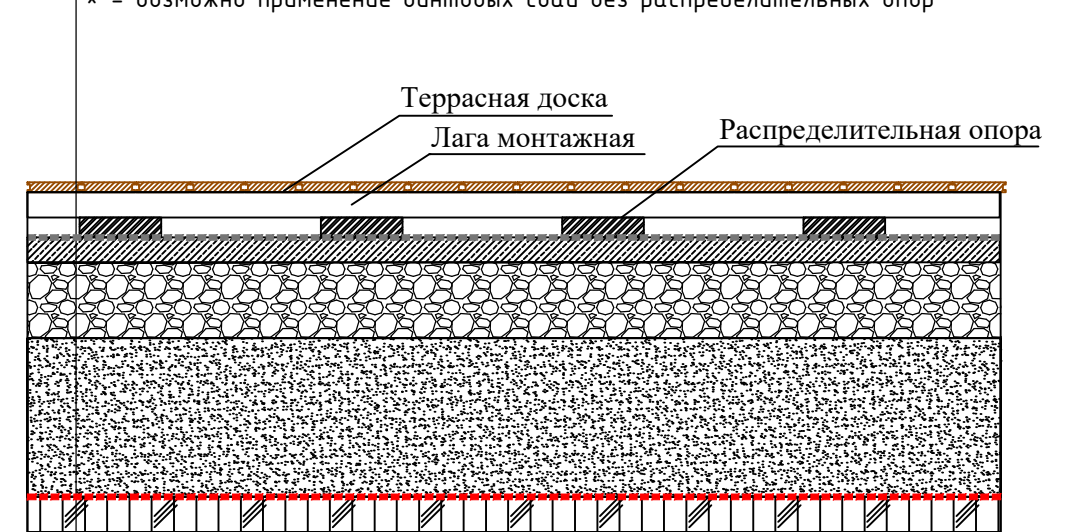


Набивное покрытие площадок Тип 3

гранитный отсев М 1000-1200 фр. 0-5 мм, ГОСТ 8267-93*	50 мм
щебень гранитный фр. 5-20 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	50 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	200 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

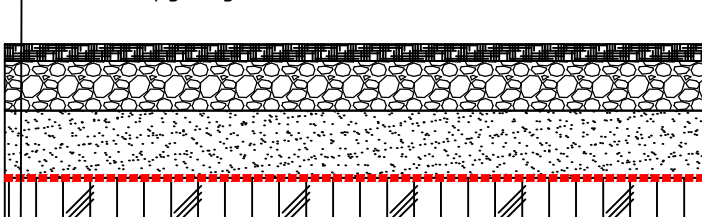


Усиленное набивное покрытие площадок Тип 3а

гранитный отсев М 1000-1200 фр. 0-5 мм, ГОСТ 8267-93*	100 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
щебень гранитный фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	300 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008 плотность 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

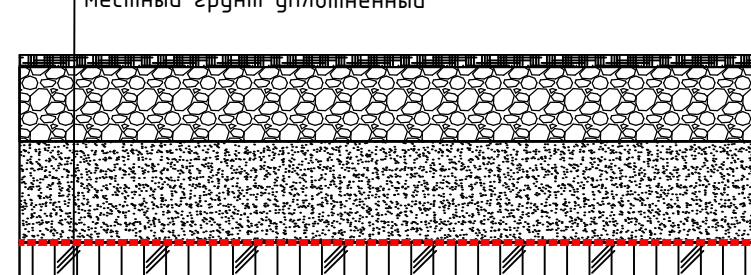


Покрытие резиновой крошкой Тип 4

бесшовное резиновое покрытие (цветная крошка)	20 мм
отсев гранитный М 1000-1200 фр. 0-5 мм, ГОСТ 8267-93*	50 мм
щебень гранитный фр. 5-20 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	50 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	300 мм
геотекстиль ГОСТ 53225-2008	
местный грунт уплотненный	

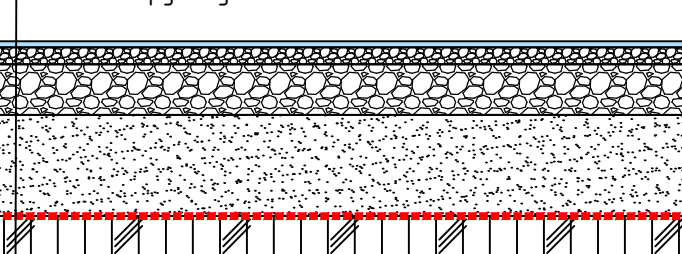

Покрытие укрепленным газонам Тип 8

смесь плодородного грунта с градиным отсеком 1:1 фр. 2-5мм	150 мм
щебень гранитный фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	100 мм
щебень гранитный фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 32703-2014	120 мм
песок средней крупности К _с =0.98 Зм/сум ГОСТ 8736-2014	300 мм
геотекстиль термообработанный Технокол, 100-150г/м ²	
местный грунт уплотненный	

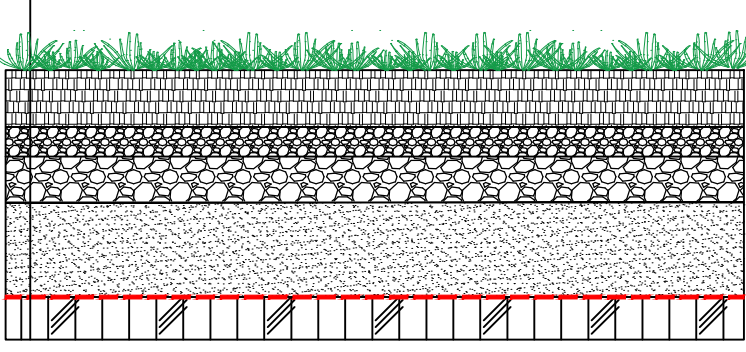


08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ			
г.Одесс, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55-36-130126-6612			
Изм.	Кол-во	Лист	В док.
		П	5
ГИП	Бутов	11.21	
Разраб.	Палажова	11.21	
Проверил	Котова	11.21	
Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства			Ставля
План благоустройства территории Конструкции дорожных одежд М 1:500			Лист
			Листов
			Область с ограниченной ответственностью
			ЭталонПроект
			ЭТАЛОН



ПОСАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				
Поз.	Наименование породы и вида насаждения	Возр. лет	Кол. шт.	Примечание
Этап 5				
1	Яблоня декоративная	5	8	с комом земли 1,0x1,0x0,6
2	Рябина обыкновенная	5	3	с комом земли 1,0x1,0x0,6
4	Туя западная Смарагд	4	2	с комом земли 0,8x0,8x0,5
5	Сосна горная Мугус	3	2	с комом земли 0,8x0,8x0,5
6	Можжевельник казацкий	3	5	Групповая посадка
7	Барбарис Тунберга Карал	3	4	Групповая посадка
8	Сирень обыкновенная	3	6	Групповая посадка
9	Шиповник	3	10	Групповая посадка
10	Барбарис Тунберга Кармен	3	210	Живая изгородь. Посадка - 3 шт. на 1 п.
11	Кизильник блестящий	2	162	Живая изгородь. Посадка - 3 шт. на 1 п.
12	Вербейник		212	посадка саженцев - 10 шт. на м2
13	Дельфиниум с синцветами		102	посадка саженцев - 16 шт. на м2
14	Флокс метельчатый		54	посадка саженцев - 16 шт. на м2
15	Герань гималайская		144	посадка саженцев - 20 шт. на м2
16	Гвоздика грендельская		120	посадка саженцев - 30 шт. на м2
17	Хоста Зибольда		48	посадка саженцев - 16 шт. на м2

Фрагмент цветника 5,6

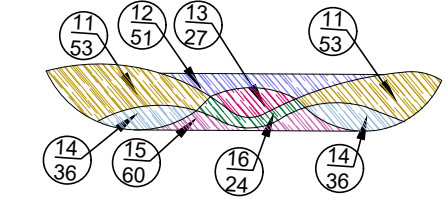

Условные обозначения

ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этапа строительства	
Проектируемые	
Проектируемые здания и сооружения	
Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации	
Покрытие усиленной тротуарной плиткой	
Покрытие дорожек, отмосток тротуарной плиткой	
Набивное покрытие дорожек	
Зона усиления набивного и плиточного покрытия для возможности проезда пожарной техники	
Резиновое покрытие площадок	
Покрытие террасной доской/декинг	
Газон	
Георешетка Грин Галет (или аналог)	
Укрепленный газон	
Деревья	
Кустарники (групповая посадка)	
Кустарники (живая изгородь)	
Цветники	
Бордюрный камень БР 100.20.08	
Бордюр металлический	
Бордюр ландшафтный SP Б-100.08.08-ПП пластиковый	

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Корпус 4	11-15 эт.
2	Корпус 3	11-15 эт.
3	Корпус 2	11-15 эт.
4	Площадка для детей младшего возраста	2 шт.
5	Площадка для отдыха взрослых	2 шт.
6	Площадка для отдыха со спортивными элементами	1 шт.
7	Хозяйственная площадка для хранения КГО	1 шт.
8.1	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.2	Открытая автостоянка для МГН	5 м/мест
8.3	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.4	Открытая автостоянка для МГН	1 м/место
9	Велопарковка для 2х секций	3 шт.

Примечания

- Производитель МАФ уточняется на стадии рабочей документации
- К работам по благоустройству приступать по окончании всех видов строительно-монтажных работ, вертикальной планировки и очистки территории от мусора.
- Посадку деревьев и кустарников произвести по месту, согласно условных обозначений после:
 - переноса архитектурного плана на местность;
 - прокладки внешних инженерных сетей;
 - выполнение планировочных работ предусмотренных вертикальной планировкой.
- На газоны подсыпать слой растительной земли - 20см.
- При устройстве газонов используют состав травосмеси: овсяница красная 70%, мятлик луговой - 20%, реиграс пастбищный - 10% по плодородному слою земли.
- Газон засеивается газонной смесью из расчета - 50 г семян на 1 м² с последующей заделкой семян и поливом. Первое скашивание производить через 3 недели после восхода травы. Для поддержания газона в удовлетворительном состоянии требуется соблюдать агротехнику по уходу.
- Замена растительной земли в посадочных ямах - 100%.

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол./шт.	Примечание
Этап 5				
1		Скамья	3	
2		Велопарковка на 10 в/м	1	
3		Урна	4	
4		Полусферы бетонные	7	
5		Валуны	5	

08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ					
г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства				Стадия	Лист
				П	6
Гип	Бутов		11.21	План озеленения и расстановки малых архитектурных форм М 1:500	
Разрад.	Карпова		11.21		
Проверил	Полякова		11.21		





Условные обозначения	
ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этапа строительства	
Проектируемые	
Проектируемые здания и сооружения	
Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации	
Покрытие усиленной тротуарной плиткой	
Покрытие дорожек, отмосток тротуарной плиткой	
Набивное покрытие дорожек	
Зона усиления набивного и плиточного покрытия для возможности проезда пожарной техники	
Резиновое покрытие площадок	
Покрытие террасной доской/декинг	
Газон	
Георешетка Грин Галет (или аналог)	
Укрепленный газон	
Вход в жилую часть здания	
Эвакуационный выход	
Тамбур выгрузки мусороудаления	
Схема движения пожарной техники	
Схема движения легкового автотранспорта к автостоянкам МГН и спец/транспорта к зоне контейнерной площадки	
Схема движения спец/транспорта и легкового автотранспорта для временного подъезда к зоне входной группы	
Открытые плоскостные автостоянки МГН	

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Корпус 4	11-15 эт.
2	Корпус 3	11-15 эт.
3	Корпус 2	11-15 эт.
4	Площадка для детей младшего возраста	2 шт.
5	Площадка для отдыха взрослых	2 шт.
6	Площадка для отдыха со спортивными элементами	1 шт.
7	Хозяйственная площадка для хранения КГО	1 шт.
8.1	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.2	Открытая автостоянка для МГН	5 м/мест
8.3	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.4	Открытая автостоянка для МГН	1 м/место
9	Велопарковка для 2х секций	3 шт.

					08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ					
					г.Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства		Стадия	Лист	Листов
								П	7	
ГИП	Бутов				11.21	Схема движения транспортных средств М 1:500		Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект 		
Разраб.	Полякова				11.21					
Проверил	Котова				11.21					

Гидрогеологический расчет дренажа для 5 этажа

Проектом дренарования здания предусматривается устройство прифундаментного кольцевого дренажа совершенного типа.
Сброс дренажных вод осуществляется в проектируемую ливневую канализацию.

В качестве пособия для расчета использовалась следующая литература:
- Книга "Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве" издания 1967 г. С.К. Абрамова.

В формулах гидрогеологических расчетов приняты следующие условные обозначения:
H - высота непониженного уровня подземных вод над водоупором, в м;
R - радиус депрессии, в м;
го - приведенный радиус контура кольцевого дренажа, в м;
гд - радиус дрены, в м;
Q - расчетный расход воды, в м³/сут;
k - коэффициент фильтрации, м³/сут;
W - интенсивность просачивания атмосферных осадков или других вод в грунте, в м/сут; (W=0,005 м/сут);

Значения "H", "k" приняты по техническому заключению о гидрогеологических условиях строительства.
Интенсивность просачивания "W" принимается в зависимости от характера грунтов и степени благоустройства. При неоднородной в разрезе толщ пород средневзвешенный коэффициент фильтрации определяют по формуле:

$$K_{ср} = \frac{K_1 \cdot M_1 + K_2 \cdot M_2 + \dots + K_n \cdot M_n}{M_1 + M_2 + \dots + M_n}, \text{ где:}$$

K1, K2, ..., Kn - коэффициент отдельных слоев толщи
M1, M2, ..., Mn - соответствующие мощности слоев.

$$K_{ср} = \frac{0,05 \cdot 2,3 + 0,05 \cdot 0,7}{2,3 + 0,7} = 0,05 \text{ м/сут}$$

Приведенный радиус контура "го" определяют по формуле:

$$r_0 = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$$

где F - площадь, ограниченная контуром, (м²)

$$r_0 = \sqrt{\frac{970}{3,14}} = 17,50 \text{ м}$$

Радиус дрены принимают гд = 0,5 * b
где b - ширина дренающей обсыпки, в м. (гд = 0,5 м).
Величину радиуса депрессии (R) определяют по графику, в зависимости от (го) и величины

$$H \sqrt{\frac{k}{2W}} = 1,60 \sqrt{\frac{0,05}{2 \cdot 0,005}} = 3,58 \Rightarrow R = 30 \text{ м;}$$

Расход кольцевого дренажа рассчитываем по следующей формуле:

$$Q = \pi \cdot K \cdot (h^2 / \ln(R / r_0)), \text{ м}^3/\text{сут.}$$

$$Q = 3,14 \cdot 0,05 \cdot \left(\frac{1,60^2}{\ln \frac{30}{17,50}} \right) = 0,16 \cdot \left(\frac{2,56}{0,54} \right) = 0,76 \text{ м}^3/\text{сут} = 0,009 \text{ л/сек.}$$

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДРЕНАЖА


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество
1	Укладка гофрированных труб ДГТ-ПНДФ160 мм с перфорацией для прифундаментного дренажа (ТУ -2248-004-5004.9230-2006) SN8	м	137,00
2	Укладка труб ПП SN в Прага ПВХ d-160 мм без перфорации для транзитной трубы	м	3,1
4	Подчистка и уширение дна котлована для устройства прифундаментного дренажа	м³	295,00
5	Отрывка траншеи для устройства транзитного дренажа	м³	12,00
6	Устройство дренажного фильтра из:		
	- Щебень М1000-1200 фр. 5-10 мм, в т.ч.:	м³	21,92
	- Геотекстиль Тайпар SF 20-32, в т.ч.:	м²	267,15
	- Песок среднезернистый (Кф=5 м/сут), в т.ч.:	м³	534,6
	- прифундаментный дренаж - транзитный дренаж		532,9 1,7
	- Песок карьерный (Кф=3-8 м/сут), в т.ч.:	м³	1435,4
7	Установка бетонных колодцев с пластиковыми люками класс нагрузки (А15) Ф1700 мм:		
	- высотой до 3,5 м	шт	2
	- высотой до 4,0 м	шт	2
	- высотой до 4,5 м	шт	3
10	Насос погружной со встроенным поплавковым выключателем AP 12.4.0.04 А1 "Grundfos" с принадлежностями для стационарной установки	шт	1
12	Ходовые скобы (0,3*L)	шт	88
13	Устройство щебеночного основания под колодцы (h=20 см) щебень М 1000-1200 фр. 10-20 мм.	м³	4,83

Условные обозначения


ГПЗУ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этажа строительства	
Проектируемые	
Проектируемые здания и сооружения	
Трасса прифундаментного дренажа	
Трасса транзитного дренажа	
Проектный уклон в %	
Расстояние в метрах	
Колодец с насосом	
Отметка крышки дренажного колодца	6,60
Отметка лотка трубы	1,87
Колодец с осадочной частью 0,5 м	
Колодец на трассе дренажа	

Примечание:


- Работы по устройству дренажа выполнять одновременно с работами нулевого цикла.
- Данный чертеж смотреть совместно со сводным планом инженерных сетей, планом благоустройства и планом организации рельефа.
- Подключение дренажа к сети канализации будет выполнено после разработки рабочих чертежей раздела НВК.
- Коэффициент усадки обратной засыпки принять 0,95.
- Уровень грунтовых вод определен по максимальному значению для периода весеннего снеготаяния, в соответствии с 494-з-2021-3-ИГИ-Т, раздел 7.

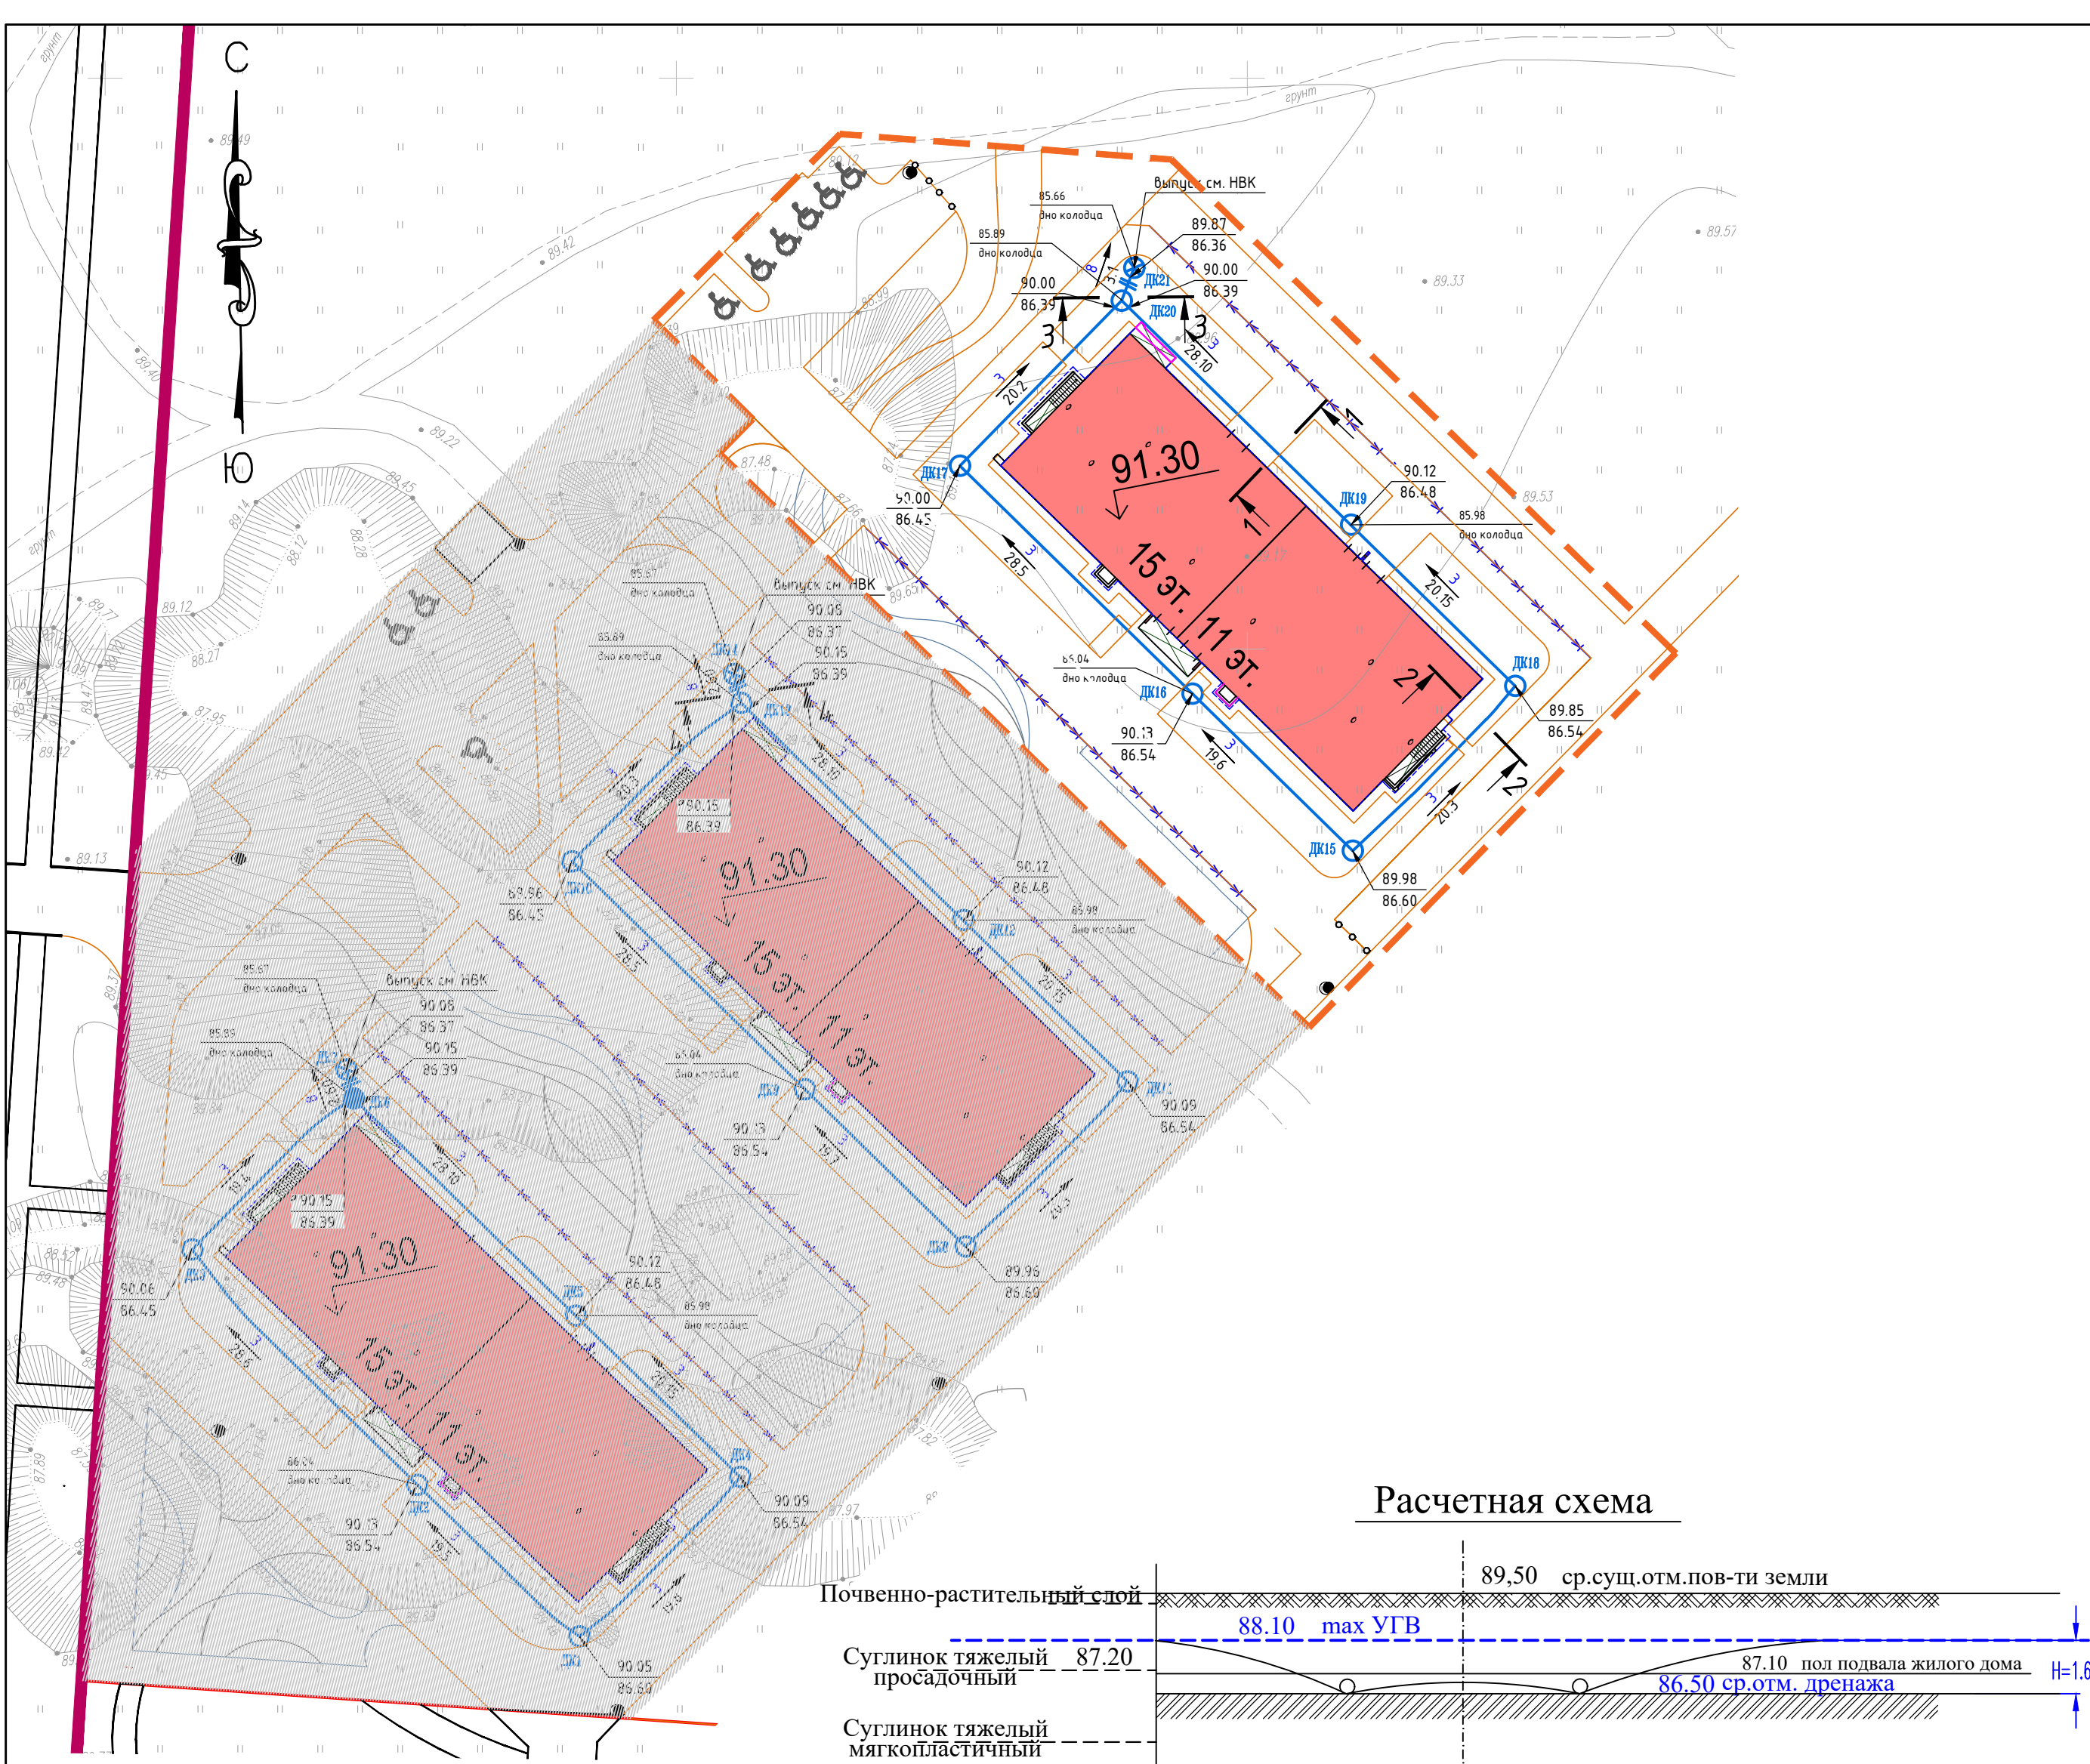


Расчетная схема

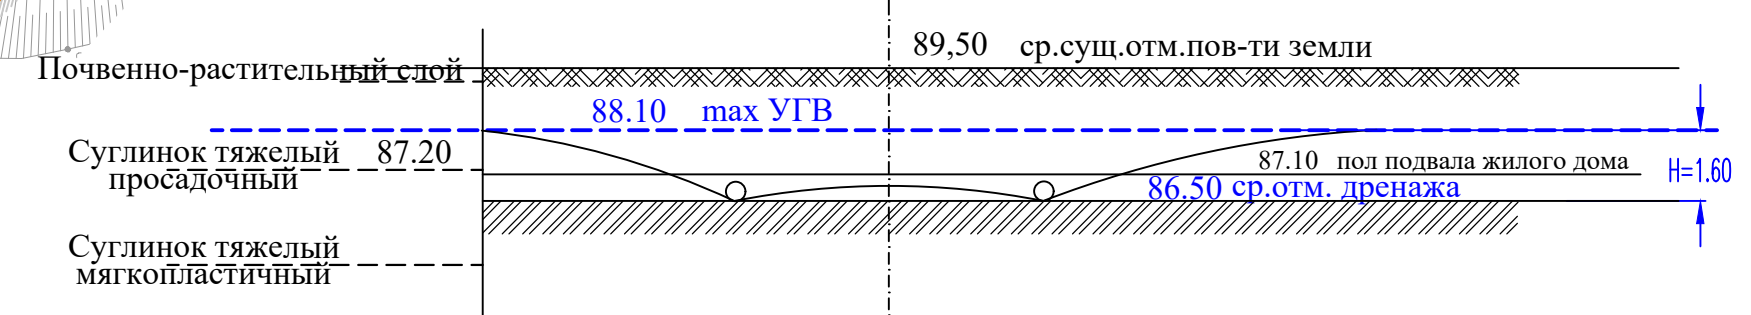


Сечение дренажа 1-1

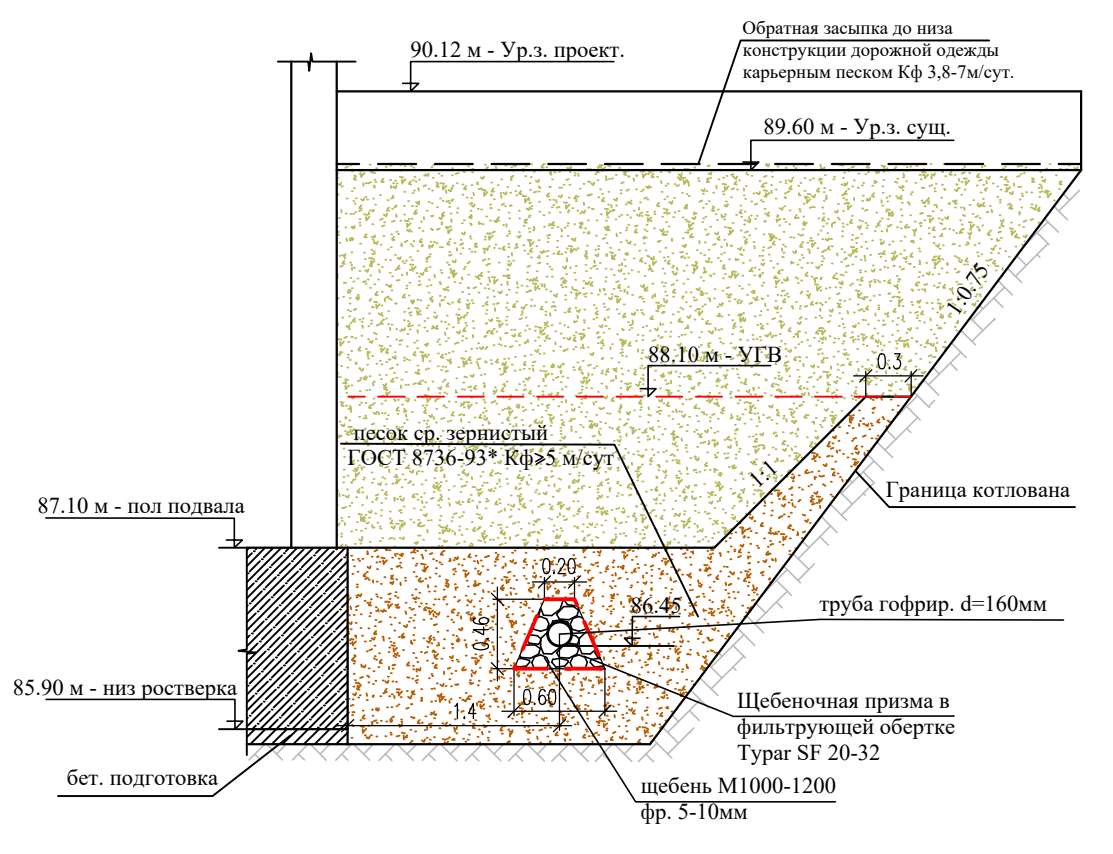


Сечение транзитной трубы 3-3

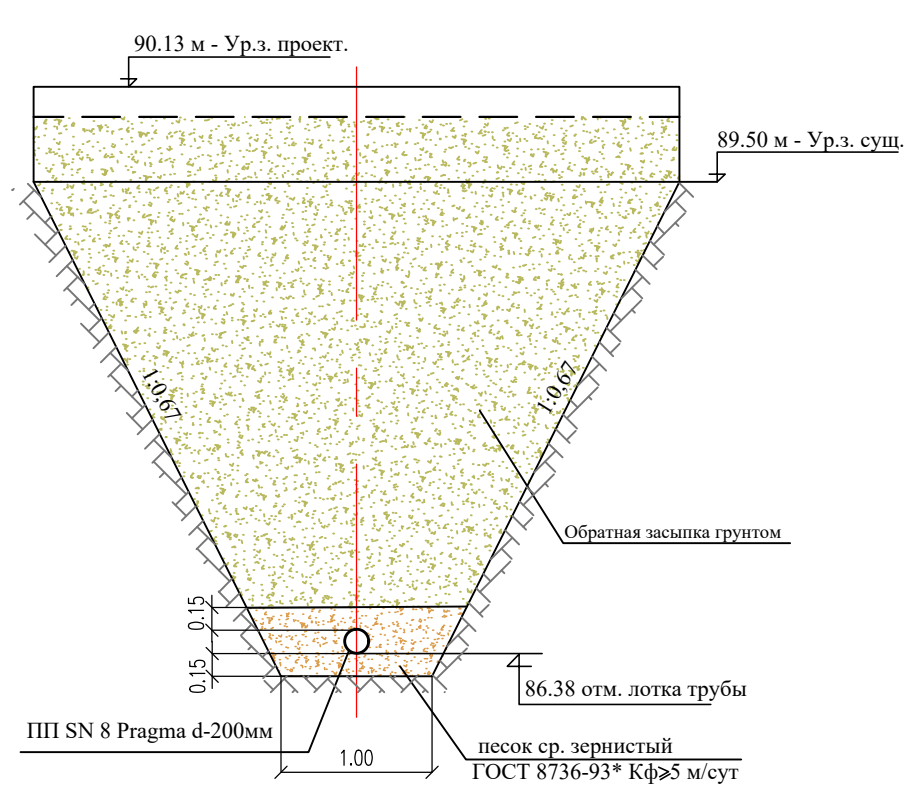

Сечение дренажа 2-2

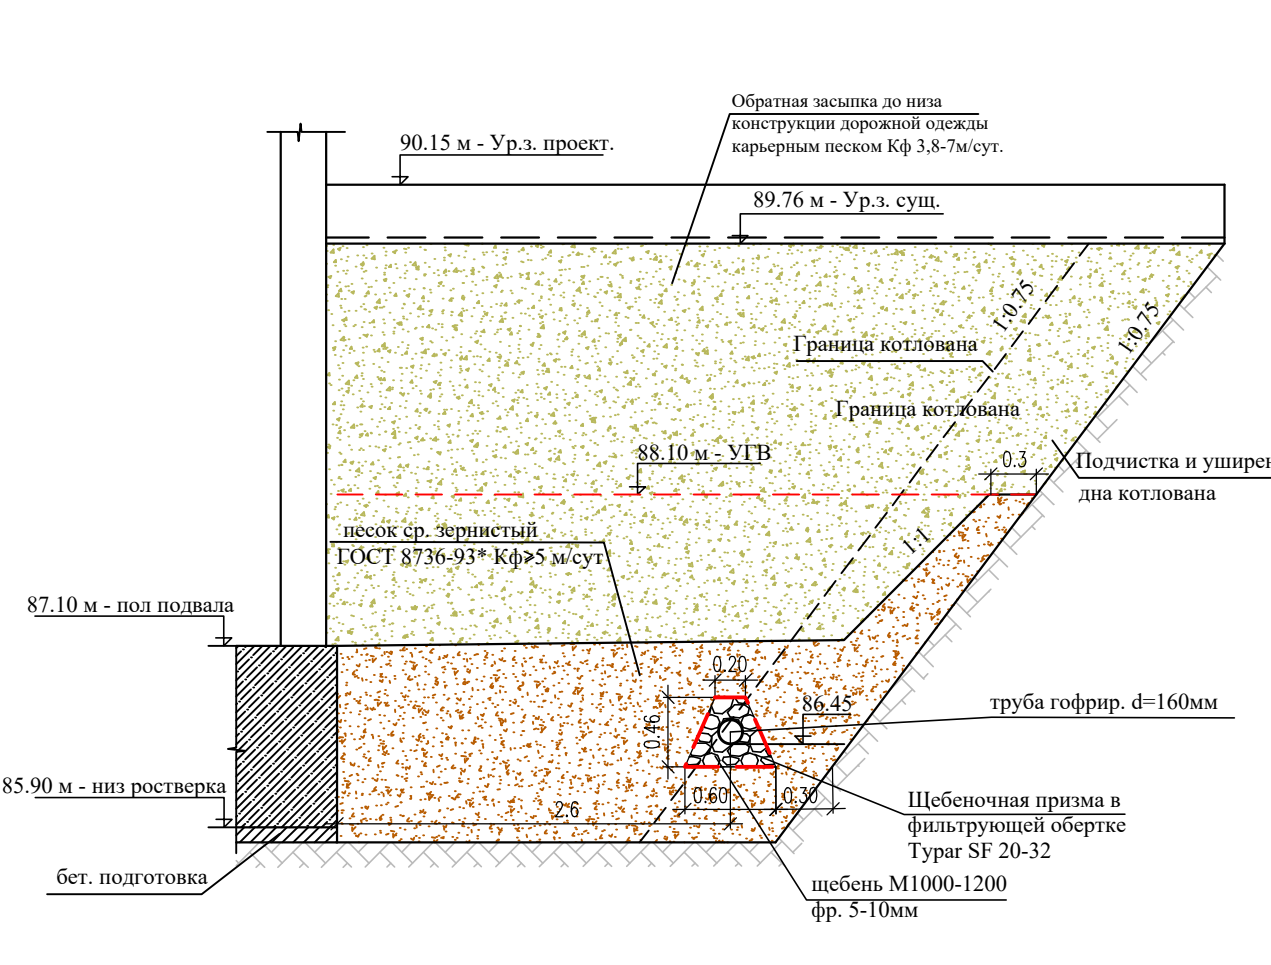

Колодец ДК21 с насосом

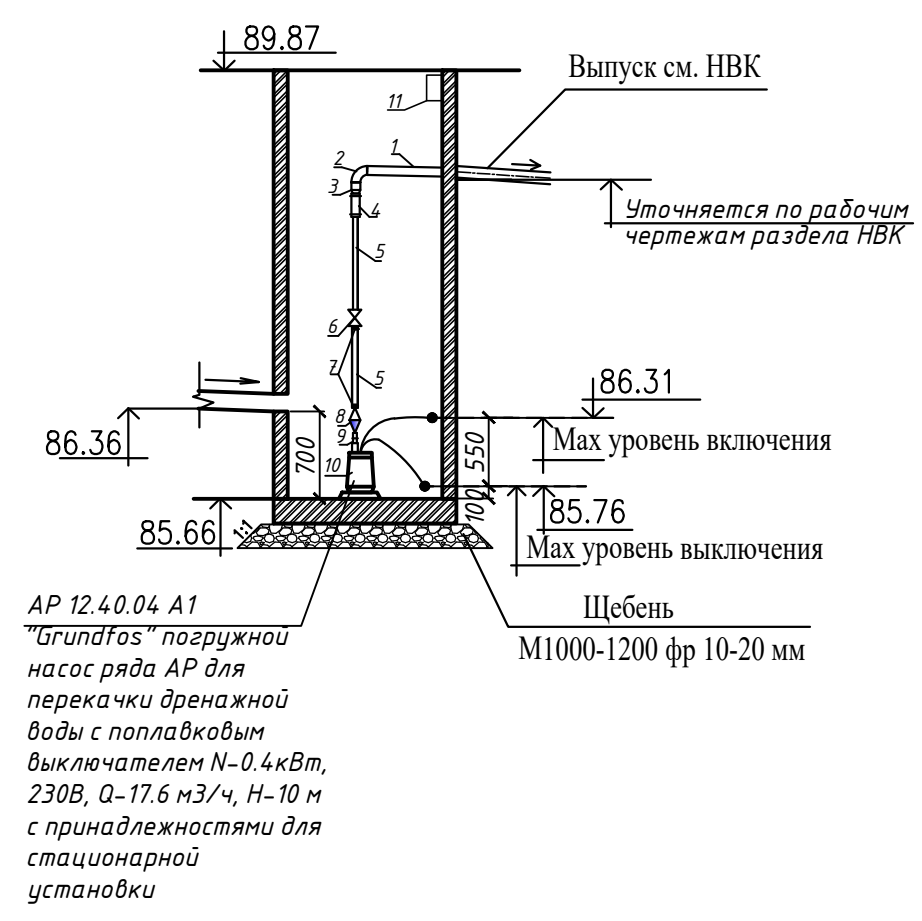

Составлено
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ		
				г. Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55:36:130126:6612		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
				Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V Этап строительства		
				Стандия	Лист	Листов
				П	8	
ГИП	Бутов	11.21		Область с ограниченной ответственностью		
Разраб.	Полкова	11.21				
Проверил	Котова	11.21				

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Корпус 4	11-15 эт.
2	Корпус 3	11-15 эт.
3	Корпус 2	11-15 эт.
4	Площадка для детей младшего возраста	2 шт.
5	Площадка для отдыха взрослых	2 шт.
6	Площадка для отдыха со спортивными элементами	1 шт.
7	Хозяйственная площадка для хранения КТО	1 шт.
8.1	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.2	Открытая автостоянка для МГН	5 м/мест
8.3	Открытая автостоянка для МГН	10 м/мест
8.4	Открытая автостоянка для МГН	1 м/место
9	Велопарковка для 2х секций	3 шт.

Условные обозначения

ГПЗ № РФ -55-2-36-0-00-2021-2248	
Красные линии	
Граница 5 этапа строительства	
Проектируемые здания и сооружения	
Нумерация зданий и сооружений согласно экспликации	①
Зона усиления набивного и плиточного покрытия для возможности проезда пожарной техники	
Газон	
Лоток водоотводной	
Открытые плоскостные автостоянки МГН	

Коридоры для прокладки инженерных сетей проектируемые

TC	Коридор тепловой сети
W1	Коридор сети водоснабжения
CC	Коридор сети канализации
W2	Коридор сети канализации дождевой
W1	Коридор сети электроснабжения 0.4кВ
CC	Коридор сети связи
ПГ2	Пожарный гидрант
TC, W1, W2, CC	Коридоры для прокладки инженерных сети запроектированные ранее

БУ г. Омска «Омскархитектура»
НАНЕСЕНО
 на единые цифровые планы
 г. Омска масштаба 1:500
 «16» 09 20 21 г. Подпись: [подпись]

Система координат: Местная г. Омска
 Система высот: Балтийская 1977 года
 Высота сечения рельефа 0.5 м

492-3-21-3-ИГДИ-Г					
*Комплекс МКД со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, наземными и подземными социальными инфраструктурными объектами на территории земельного участка кадастровый номер 04-01/01 на объекте «Корпусы М1 территории», состоящей из 13 «корпусов», ограниченной улицами Кирова, ул. Первомайской, ул. Советской, ул. Волковской, проектируемой					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Рук. сект.	Мальцев С.В.			[подпись]	09.21
Исполн.	Ашурбаев Р.С.			[подпись]	09.21
Состав.	Кравцова О.И.			[подпись]	09.21
Н.контр.	Коваленко Т.Н.			[подпись]	09.21
Инженерно-геодезические изыскания					
Топографический план 1:500					
08-21-552-П-1.1.2.3-ПЗУ					
г. Омск, Кировский административный округ земельный участок с кадастровым №55-36-130126-6612					
Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3 V Этап строительства.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проверил	Качеров			[подпись]	11.21
Разработал	Шевченко			[подпись]	11.21
Н.контр.	Колосец			[подпись]	11.21
Сводный план инженерных сетей. М 1:500					

